

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Standpult TP Edelstahl

**One-piece console TP
stainless steel**

**Pupitre monobloc TP
en acier inoxydable**



2683.600
2684.600
2685.600
2686.600

Montage- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions
Notice d'emploi et de montage

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP





D EN F

Inhaltsverzeichnis Contents Sommaire

D


1. Hinweise zur Dokumentation	
1.1. CE-Kennzeichnung	4
1.2. Aufbewahrung der Unterlagen	4
1.3. Verwendete Symbole	4
1.4. Mitgeltende Unterlagen	4
1.5. Normative Verweise	4
2. Sicherheitshinweise	5 – 7
3. Gerätebeschreibung	
3.1. Bestimmungsgemäße Verwendung	8 – 9
3.2. Funktionsbeschreibung und Bestandteile	10
3.3. Lieferumfang	10 – 11
4. Montage und Aufstellung	
4.1. Anforderungen an den Aufstellort	12
4.2. Verschlusstopfen	13
4.3. Türanschlagwechsel	14
4.4. Stangenverschluss, Umbau	15
4.5. Verschlusseinsatz/alternative Verschlüsse, Wechsel	16
4.6. Deckel, Montage/Demontage	17
4.7. Deckel, Bedienung	18
4.8. Montageplatte, Einbau	19
4.9. Sockel, Montage	20
4.10. Bodenbleche, Einbau	21
4.11. Erdung und Potenzialausgleich	22
4.12. Ausrichten des Gehäuses	23
5. Transport	23
6. Installation	24
7. Erdung und Potenzialausgleich	24
8. Bedienung	24
9. Inspektion und Wartung	25
10. Lagerung	25
11. Technische Daten/Schutzgrade/Verlustleistung	26
12. Ersatzteile	27
13. Garantie	27
14. Kundendienstadressen	27

EN

1. Notes on documentation	
1.1. CE labelling	4
1.2. Retention of documents	4
1.3. Symbols used	4
1.4. Other applicable documents	4
1.5. Normative references	4
2. Safety instructions	5 – 7
3. Device description	
3.1. Proper usage	8 – 9
3.2. Function description and components	10
3.3. Scope of supply	10 – 11
4. Assembly and siting	
4.1. Site requirements	12
4.2. Sealing plugs	13
4.3. Switching the door hinges	14
4.4. Locking rod, modification	15
4.5. Lock insert/alternative lock systems, replacement	16
4.6. Lid, installation/removal	17
4.7. Lid, operation	18
4.8. Mounting plate, installation	19
4.9. Base/plinth, fitting	20
4.10. Gland plates, installation	21
4.11. Earthing and potential equalisation	22
4.12. Alignment of the enclosure	23
5. Transport	23
6. Installation	24
7. Earthing and potential equalisation	24
8. Operation	24
9. Inspection and maintenance	25
10. Storage	25
11. Technical data/Degrees of protection/Heat loss	26
12. Spare parts	27
13. Warranty	27
14. Customer service addresses	27


F

1. Remarques relatives à la documentation	
1.1. Certification CE	4
1.2. Conservation des documents	4
1.3. Symboles utilisés	4
1.4. Autres documents applicables	4
1.5. Renvois à la norme	4
2. Consignes de sécurité	5 – 7
3. Description du pupitre	
3.1. Utilisation correcte du pupitre	8 – 9
3.2. Description fonctionnelle et composants	10
3.3. Composition de la livraison	10 – 11
4. Montage et implantation	
4.1. Exigences concernant le lieu d'implantation	12
4.2. Obturateurs	13
4.3. Inversion du sens d'ouverture	14
4.4. Remplacement tringle à crémone	15
4.5. Dispositif de verrouillage / autres serrures possibles, remplacement	16
4.6. Montage / démontage du couvercle	17
4.7. Utilisation du couvercle	18
4.8. Installation de la plaque de montage	19
4.9. Montage du socle	20
4.10. Installation des plaques passe-câbles	21
4.11. Mise à la terre et équipotentialité	22
4.12. Alignement du pupitre	23
5. Transport	23
6. Installation	24
7. Mise à la terre et équipotentialité	24
8. Utilisation	24
9. Inspection et entretien	25
10. Stockage	25
11. Caractéristiques techniques / indices de protection / puissance dissipée	26
12. Pièces détachées	27
13. Garantie	27
14. Coordonnées des services après-vente	27




D EN F


Inhaltsverzeichnis
Contents
Sommaire




2 - 4,
8 - 12,
24 - 27




17




5 - 7




18




13



19




14




22




15



23




23




D EN F


Inhaltsverzeichnis
Contents
Sommaire




16



20



21



D EN F

1. Hinweise zur Dokumentation

1. Notes on documentation

1. Remarques relatives à la documentation

D

Die Montageanleitung richtet sich an alle Personen, die über eine entsprechende Fachausbildung verfügen, um Schaltschränke normgerecht mit elektrischen, elektronischen, mechanischen oder pneumatischen Betriebsmitteln auszurüsten, am Bestimmungsort aufzustellen bzw. zu montieren und betriebsfertig anzuschließen.
Die Bedienungsanleitung richtet sich an das Bedienpersonal und entsprechend ausgebildete Fachkräfte für elektrotechnische und mechanische Instandhaltung.

1.1 CE-Kennzeichnung

Die Konformitätserklärung nach EN 62 208 steht als Download auf der Homepage von Rittal zur Verfügung

1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Der Sicherheitshinweis und der Einlegetext sind Teil des Produktes. Sie müssen dem Anlagenbetreiber ausgehändigt werden. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Unterlagen im Bedarfsfall zur Verfügung stehen.

1.3 Verwendete Symbole

Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der Anleitung:



Gefahr!
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben.



Achtung!
Mögliche Gefahr für Produkt und Umwelt.

1.4 Mitgelieferte Unterlagen

Für die hier beschriebenen Schaltschränke steht diese Montage- und Bedienungsanleitung als Download unter www.rittal.de zur Verfügung. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Zusätzlich gelten auch die Anleitungen des verwendeten Zubehörs.

1.5 Normative Verweise

Das Rittal Standpult TP Edelstahl entspricht einer Vielzahl technischer Regelwerke, wodurch das Gehäuse für unterschiedlichste Märkte und Einsatzbereiche qualifiziert ist. Eine aktuelle Übersicht finden Sie beim Produkt auf www.rittal.de.

EN

The assembly instructions are aimed at all persons who have an appropriate specialist training to allow them to equip enclosures to conform to standards with electrical, electronic, mechanical or pneumatic operating equipment, to place or install at the destination site and to connect ready to operate. The operating instructions are for the operating personnel and appropriately trained specialists for electro-technical and mechanical maintenance.

1.1 CE labelling

The declaration of conformity according to EN 62 208 can be downloaded from the Rittal homepage.

1.2 Storing the documents

The safety notes and the accompanying note are part of the product. They must be given to the plant operator, who is then responsible for the storage of the documents so that they are readily available when needed.

1.3 Symbols used

Please observe the following safety instructions and other notes in this guide:



Danger!
Immediate danger to life and limb.



Caution!
Potential threat to the product and its environment.

F

La notice de montage s'adresse à toutes les personnes qui possèdent les compétences professionnelles correspondantes, pour équiper les armoires électriques avec du matériel électrique, électronique, mécanique ou pneumatique dans le respect des normes, pour les installer ou les monter sur le lieu d'exploitation. La notice d'utilisation s'adresse au personnel d'exploitation et aux spécialistes formés en conséquence pour la maintenance électrotechnique et mécanique.

1.1 Certification CE

La déclaration de conformité selon la norme EN 62 208 est disponible par téléchargement sur le site internet de Rittal.

1.2 Conservation des documents

Les consignes de sécurité et la notice jointe font partie du produit. Elles doivent être remises à l'exploitant de l'installation. Celui-ci les conservera de manière à ce qu'elles soient disponibles en cas de besoin.

1.3 Symboles utilisés

Tenir compte des consignes de sécurité et autres directives contenues dans cette notice :



Danger !
Risque de blessure grave, voire mortelle.




Attention !
Danger éventuel pour le produit et l'environnement.

1.4 Other applicable documents applicables


La présente notice de montage et d'utilisation pour les pupitres de commande décrits ici peut être téléchargée sur le site internet www.rittal.fr. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages imputables à la non-observation des instructions contenues dans ces documents. Veuillez également tenir compte des instructions relatives aux accessoires utilisés.

1.5 Renvois à la norme

Le pupitre monobloc TP en acier inoxydable répond à de nombreuses normes techniques qui permettent au pupitre d'être homologué pour divers marchés et domaines d'application. Un état actualisé est disponible sur le site internet www.rittal.fr.

**2. Sicherheitshinweise
2. Safety instructions
2. Consignes de sécurité****2. Veiligheidsvoorschriften
2. Säkerhetsinstruktioner
2. Avvertenze di sicurezza****2. Advertencias de seguridad
2. Turvallisuusohjeet**

DE	Warnung vor der Schließbewegung von mechanischen Teilen einer Maschine/Einrichtung	Warnung vor sich bewegenden mechanischen Teilen einer Maschine/Einrichtung	Die Anleitung ist zu lesen	Aufsteigen auf eine Fläche ist verboten	Installation durch Elektro-Fachkraft	Installation durch Mechanik-Fachkraft
<p>Bei der Entwicklung des Standpults TP Edelstahl wurden bereits im Konstruktionsstadium sicherheitskritische Punkte über eine Risikobewertung nach DIN EN ISO 12100 bewertet und vermieden. Da sich einige wenige Restrisiken nicht ausschließen lassen, sind folgende Hinweise zu beachten.</p> <ul style="list-style-type: none">- Die Gehäuse müssen während Transport, Auf- und Ausbau gegen Umlippen gesichert werden.Bei einem Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht die Möglichkeit der Gefahr für Gesundheit und Leben.						
EN	Warning against closing movements for mechanical parts of a machine/device	Warning against independently moving parts	The instructions must be read	Climbing on surfaces is prohibited	Installation by specialist electricians	Installation by specialist mechanics
<p>During the development of the stainless steel TP one-piece console, as part of the design study, a risk evaluation according to DIN EN ISO 12100 was conducted to evaluate and prevent safety-critical items. Because a few residual risks cannot be precluded, the following notes must be observed.</p> <ul style="list-style-type: none">- The enclosure must be secured against tilting during transport, assembly and configuration.Danger to life and health in case of non-observance of the safety instructions.						
FR	Danger dû à la fermeture des pièces mécaniques d'une machine / installation	Danger dû à des pièces mécaniques mobiles	La notice doit être lue	Il est interdit de marcher sur toute surface	Installation par un électricien confirmé	Installation par un mécanicien confirmé
<p>Lors du développement du pupitre monobloc TP en acier inoxydable, les points critiques pour la sécurité ont déjà été analysés et prévenus lors de la fabrication via une analyse des risques selon la norme EN ISO 12100. Les remarques suivantes sont à respecter car quelques risques résiduels ne peuvent pas être supprimés.</p> <ul style="list-style-type: none">- Lors du transport, du montage, de l'équipement et du démontage, les pupitres doivent être sécurisés pour ne pas basculer.Il est possible que la santé et la vie des personnes soient mises en danger en cas de non-respect des consignes de sécurité.						
NL	Waarschuwing voor de sluitbeweging van mechanische onderdelen van een machine/voorziening	Waarschuwing voor bewegende mechanische onderdelen	Lees de gebruiksaanwijzing	Het is verboden het oppervlak te betreden	Installatie door elektrotechnisch personeel	Installatie door monteur
<p>Bij de ontwikkeling van de TP lessenaar roestvaststaal zijn er al in de ontwerp fase veiligheidskritische punten vastgesteld en vermeden door middel van een risicobeoordeling conform DIN EN ISO 12100. Omdat enkele resterende risico's niet kunnen worden uitgesloten, dienen de volgende instructies in acht te worden genomen.</p> <ul style="list-style-type: none">- De behuizing moet tijdens transport, op- en afbouw, zo danig worden vast gezet en verpakt om omvallen te voorkomen.Wanneer de veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot een risico op letsel en overlijden.						
SE	Varning för stängningsrörelse på mekaniska delar i en maskin/enhet	Varning för rörliga mekaniska delar	Bruksanvisningen måste läsas	Förbjudet att stå på maskinens ytor	Ska installeras av behörig elektriker	Ska installeras av behörig montör
<p>Vid utvecklingen av golvpulpet TP i rostfritt stål har säkerhetskritiska punkter utvärderats och undvikits redan på konstruktionsstadiet genom en riskbedömning enligt DIN EN ISO 12100. Eftersom vissa kvarvarande risker inte kan undvikas helt ska följande information observeras.</p> <ul style="list-style-type: none">- Lådan måste säkras vid transport, montage och installation så att den inte kan välta.Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det finnas risk för allvarliga skador eller dödsfall.						
IT	Prestare attenzione alla chiusura delle parti meccaniche di una macchina o di un dispositivo	Prestare attenzione alle parti meccaniche in movimento	Leggere le istruzioni	Divieto di salire sulla superficie	L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato	L'installazione deve essere eseguita da un meccanico qualificato
<p>Durante lo sviluppo dei pulpiti compatti TP in acciaio inox, già in fase di progettazione è stata eseguita una valutazione del rischio secondo la norma DIN EN ISO 12100 volta a identificare gli aspetti critici legati alla sicurezza ed eliminare eventuali pericoli. Dal momento che non è possibile escludere altri rischi, è necessario attenersi alle seguenti istruzioni.</p> <ul style="list-style-type: none">- Durante il trasporto, l'installazione e l'allestimento i contenitori devono essere fissati contro il ribaltamento.L'inosservanza delle avvertenze di sicurezza può comportare gravi lesioni personali, anche mortali.						
ES	Atención, movimiento de cierre de componentes mecánicos en una máquina/instalación	Atención, componentes mecánicos en movimiento	Leer el manual de instrucciones	Prohibido subirse a una superficie	Instalación a realizar por un técnico electricista cualificado	Instalación a realizar por un técnico mecánico cualificado
<p>Durante el desarrollo del pupitre compacto TP acero inoxidable ya se evaluaron y subsanaron los puntos críticos para la seguridad a través de una valoración de riesgo según DIN EN ISO 12100. Puesto que algunos riesgos residuales no pueden evitarse, deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias.</p> <ul style="list-style-type: none">- El armario debe asegurarse contra la inclinación durante el transporte, montaje y configuración.Incumplir las advertencias de seguridad puede comportar riesgos para la salud y la vida de las personas.						
FI	Varoitus koneen/laitteen mekaanisten osien sulkuileville	Varoitus liikkuvista mekaanisista osista	Lue käyttöohjeet	Nousu päälle on kielletty	Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen	Asennuksen saa suorittaa vain mekaanikkoalan ammattilainen
<p>Turvallisuuden kannalta kriittisen riskien tunnistamiseksi ja välittämiseksi on osana ruostumattomasta teräksestä valmistetun, yksiosaisen TP-konsolin suunnittelua, käytetty DIN EN ISO 12100:n mukaista riskien arvioita. Koska joitakin jäännösriskejä ei voi välittää, on noudatettava seuraavia ohjeita.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kotelo on kiinnitettävä kulumisen sekä asennuksen ja purkamisen aikana kaatumisen estämiseksi.Mikäli turvallisuusohjeita ei noudateta, saattaa aiheutua vaara terveydelle ja hengelle.						




2. Sikkerhedsanvisninger 2. Faisnéis sábhláileachta 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2. Bezpečnostní pokyny 2. Инструкции за безопасност 2. Меры безопасности

2. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Instrucțiuni de siguranță



DK	Advarsel mod lukkebevægelse af mekaniske dele i en maskine/indretning	Advarsel mod uafhængigt bevægelige dele	Vejledningen skal læses	Det er forbudt at klatre på maskinenes overflader	Skal installeres af uddannet elektriker	Skal installeres af uddannet mekaniker
IE	Ved udviklingen af Standerpult TP rustfrit stål, blev der i konstruktionsfasen foretaget en forebyggende risikovurdering af sikkerhedskritiske punkter jf. DIN EN ISO 12100. Det er ikke muligt at udelukke enkelte restrisici, hvorfor følgende anvisninger skal overholdes. – Under transport skal alle komponenter fastspændes og sikres mod at vælte. Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne udgør en sundhedsrisiko og livsfare.	Rabhadh: Gluaiseacht dúná compháirt-teanna meicniúcha meaisin/gléis	Rabhadh: Compháirtéanna meicniúla gluaisteachta	Ní mór an treoirleabhar a léamh	Tá cosc ar dhreapadh ar an dromchla	Ní cheadaitear ach amháin do leictreoir cálilthe é a shuiteáil
PL	Ba le linn fhorbairt an chonsóil chruach dhosmálta TP aon-phíosa, mar chuid den staidéar deartha, a rinneadh measúnú priacal de réir DIN EN ISO 12100 chun gnéithe tábhachtacha don tsábhálteachta a bhreithimheas agus a chosc. Toisc nár bhéid mionrioscaí iarmharacha a chur as an áireamh, ní mór na treoracha seo a leanas a leanúint. – Ní mór an chásáil a dhaingní agus í a hiompar, á cóimeáil agus á cumrá, lena chinntí nach dtiontóidh sí. Tá baol ann do shláinte agus beatha an duine mura leantar na treoracha seo.	Uwaga na zamkajające się części mechaniczne maszyny lub urządzeń	Uwaga na ruchome części mechaniczne	Przeczytać instrukcję	Zakaz wchodzenia na powierzchnię	Instalacja przez elektryka
CZ	Při vývoji kompaktního pultu TP z nerez oceli byly již ve stádiu konstrukce na základě hodnocení rizik podle DIN EN ISO 12100 hodnoceny a odvráceny bezpečnostní kritické body. Protože není možno některá minimální zbytková rizika vyloučit, je nutno respektovat následující pokyny. – Během přepravy, montáže a konfigurace musí být kompaktní pulty zajištěny proti převrácení. Důsledkem nerespektování bezpečnostních pokynů může dojít k ohrožení života a zdraví.	Výstraha před rizikem úrazu ruky	Výstraha; Rozmačkání	Odkaz na instrukce návodu k použití/ brožury	Nešlapat na povrch	Instalace vyžaduje elektro odbornost
BG	При проектирането и разработването на неръждаем ТР-самостоятелно стоящ пулт, са оценени и избегнати критичните точки по отношение на безопасността чрез оценка на риска съгласно DIN EN ISO 12100. Тъй като някои остатъчни рискове не може да се изключат, трябва да се спазват следните указания. – Корпусите трябва да се подсигурят срещу преобръщане по време на транспортиране, монтаж и демонтаж. При неспазване на инструкциите за безопасност, съществува потенциална опасност за здравето и живота.	Предупреждение за движение от затварящи се механични части на машина/оборудване	Предупреждение за движение се механични части	Прочетете ръководството	Качването върху повърхностите е забранено	Монтажът се извършва от електротехник
RU	При разработке напольного пульта ТР из нержавеющей стали в ходе оценки рисков согл. DIN EN ISO 12100 уже на стадии конструирования были оценены и минимизированы факторы, влияющие на безопасность. Так как некоторые остаточные риски исключить не возможно, следует принять во внимание следующие указания. – Во время транспортировки и монтажа корпуса должны быть зафиксированы от опрокидывания. При несоблюдении мер безопасности возможна опасность для здоровья и жизни.	Предупреждение об опасности при закрывании механических частей машины/установки	Предупреждение об опасности движущихся механических частей	Прочитать руководство	Становиться на поверхность запрещается	Установка силами специалистов по электрике
GR	Τόσο κατά την εξέλιξη, όσο και στο στάδιο κατασκευής της ενιαίας κονσόλας TP από ανοξείδωτο χάλιμα, αξιολογήθηκαν και αποφεύχθηκαν απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια με την εφαρμογή μίας διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων κατά το DIN EN ISO 12100. Επειδή ορισμένοι ελάχιστοι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποκλειστούν τελείως, θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω υποδείξεις. – Τα περιβλήματα πρέπει να ασφαλίζονται από ενδεχομένη ανατροπή κατά τη μεταφορά, την τοποθέτηση και την αφαίρεση. Εάν αγωνθούν οι υποδείξεις ασφαλείας υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία.	Προειδοποίηση την από την κίνηση κλειδώματος μηχανικών μερών μίας εγκατάστασης/ μηχανήματος	Προειδοποίηση από κινούμενα μηχανικά μέρη	Απαιτείται το διάβασμα των οδηγιών	Απαιγορεύεται η ανάβαση σε μία επιφάνεια	Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο
RO	Avertizare cu privire la mișcarea de închidere a pieselor mecanice ale unei mașini/ale unui dispozitiv	Avertisment cu privire la piesele mecanice aflate în mișcare	A se citi manualul	Urcarea pe o suprafață este interzisă	Instalarea se va face de un electrician calificat	Instalarea se va face de un mecanic calificat
	La dezvoltarea pupitrelui TP din inox au fost evaluate și prevenite punctele critice din punct de vedere al siguranței, încă din fază de proiectare, prin intermediul unei evaluări a riscurilor, conform DIN EN ISO 12100. Deoarece nu pot fi excluse unele riscuri reziduale, trebuie respectate următoarele instrucțiuni. – Carcasele trebuie să fie asigurate împotriva căderii în timpul transportului, instalării și demontării. La nerespectarea instrucțiunilor de siguranță, există posibilitatea pericolării sănătății și a vieții.					



**2. Sigurnosne upute
2. Biztonsági tudnivalók
2. Saugos nurodymai**

**2. Ohutosteatis
2. Drošības prasības
2. Varnostni napotki**

**2. Bezpečnostné pokyny
2. Instruções de segurança
2. Struzzjoni jiet ta' prekawzjoni**



(HR) Upozorenje na uklopljeni kretanje mehaničkih dijelova stroja/uređaja

Upozorenje na mehaničke dijelove koji su u pokretu

Pročitajte upute

Zabranjeno je penjanje na površinu

Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za električarske rade

Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za mehaničarske rade

Pri razvoju TP jednodjelnog pulta već su u fazi izvedbe procijenjene i izbjegnute sigurnosno osjetljive točke na temelju procjene rizika sukladno normi DIN EN ISO 12100. Budući da nije moguće isključiti malobrojne preostale rizike, potrebno je pridržavati se sljedećih uputa.
– Kućišta se moraju prilikom transporta, montaže i demontaže osigurati od prevrtanja.
U slučaju nepridržavanja sigurnosnih uputa moguća je opasnost po zdravlje i život.

(HU) Gép/berendezés mechanikai részeinek zárómozgására történő figyelmeztetés

Mozgó mechanikai részekre történő figyelmeztetés

Az utasítást el kell olvasni

A felületre lépni tilos

A szerelést elektromos szakembernek kell elvégeznie

A szerelést mechanikus szakembernek kell elvégeznie

A nemesacél TP állópult fejlesztésekor a biztonságtechnikailag kritikus pontokat már a konstrukció stádiumban a DIN EN ISO 12100 szerinti kockázatér-tékeléssel kiértektük, és ezeket elkerülötték. Mivel néhány fennmaradó kockázat nem zárható ki, a következő tudnivalókat kérjük fi gyelemben venni.
– A házakat szállítás, fel- és kiépítés során feldőlés ellen biztosítani kell.
A biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyása esetén sérülés- és életveszély áll fenn.

(LT) Ispėjimas dėl mašinų / įrenginio mechaninių dalių judėjimo, užsidarymo metu

Ispėjimas dėl judančių mechaninių dalių

Skaityti instrukciją

Draudžiama lipti ant paviršiaus

Turi įrengti elektrikas

Turi įrengti mechanikas

Projektuojant TP nerūdijančio plieno vientisąjį konsolę, atlikus rizikos vertinimą pagal DIN EN ISO 12100, jau konstravimo etape buvo įvertinta rizika, atsižvelgta į saugos reikalavimus ir imtasi priemonių pašalinti galimus pavojus. Kadangi kai kurios liekamujų pavojų pašalinti negalima, būtina laikytis pateiktų saugos nurodymų.
– Saugumas turi būti užtikrintas prieš transportuojant, surenkant ir pastatant korpusą.
Nesilaikant saugos nurodymų kyla pavojus sveikatai ir gyvybei.

(EE) Hoitatus masina/ seadme mehhaauniste osade sulgemisiilumise eest

Hoitatus liikuvate mehhaauniste osade eest

Lugeda kasutusju-hendit

Pinna peale astumine on keelatud

Kvalifitseeritud elektriku poolne paigaldamine

Kvalifitseeritud mehhaaniku poolne paigaldamine

Roosteavaba juhtpult TP on testitud juba valmistusstadiumis ohutuskritilistse punktide suhtes DIN EN ISO 12100 kohase riskianalūüsiga. Kuna mõningaid riske ei ole siiski võimalik välistada, tuleb järgida järgmisi juhiseid.
– Korpused peavad transportimise, kokkupaneku ja lahtivõtmise ajal olema ümberkukkumise suhtes kindlustatud.
Ohutusjuhiste järgimata jätmisel võib esineda oht tervisele ja elule.

(LV) Uzmanieties iekārtas/mašīnas mehānisko daļu aizvēršanas laikā

Uzmanieties no kustīgām mehāniskām daļām

Izlasiet instrukciju

Aizliegs kāpt uz virsmas

Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektroīcis

Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts mehānīks

Drošības riski tika izvērtēti un novērstī jau TP sērijas nerūsējošā tērauda sadalu izstrādes un konstruēšanas posmā, veicot risku analīzi atbilstoši DIN EN ISO 12100. Tā kā nav iespējams izslēgt dažus atlikušos riskus, lūdzu, nemiet vērā tālāk minētās prasības.

– Transportēšanas, montāžas un demontāžas laikā korpus jānodrošina pret apgāšanos.

Neievērojot drošības prasības, var tikt apdraudēta veselība un dzīvība.

(SI) Opozorilo pred zapiranjem mehanskikh delov stroja/naprave

Opozorilo pred premikajociimi se mehanskimi deli

Preberite navodila

Vzpenjanje na površino je prepovedano

Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki za elektrotehnična dela

Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki za mehanična dela

Pri razvijanju TP enodelnega pulta iz nerjaveče pločevine so bili že v fazi izdelave ovrednoteni in odpravljeni varnostno kritični vidiki ocene tveganja v skladu s standardom DIN EN ISO 12100. Nekaterih ostalih tveganj ni mogoče izključiti, zato je treba upoštevati naslednje napotke.
– Med transportom, postavljanjem in razstavljanjem je treba ohišja zavarovati tako, da se ne morejo prevrniti.
Če ne upoštevate varnostnih napotkov, se lahko pojavi nevarnost za zdravje in življenje.

(SK) Dávajte pozor na zatvárací pohyb mechanických časti stroja/zariadenia

Dávajte pozor na pohyblivé mechanické časti

Prečítajte si návod

Je zakázané vystupovať na plošinu

Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný elektrotechnik

Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný mechanik

Pri vývoji štandardného pulta TP z nehrdzavejúcej ocele boli už v konštrukčnom štádiu vyhodnotené kritické body z hľadiska bezpečnosti na základe posúdenia rizika v zmysle normy DIN EN ISO 12100, čím sa predložilo ich výskytu. Keďže nie je možné vylúčiť výskyt malého počtu ďalších rizík, je nutné dodržiavať nasledovné pokyny.

– Kryty musia byť počas prípravy, montáže a demontáže zabezpečené proti prevráteniu.

V prípade nerešpektovania bezpečnostných pokynov môže dojsť k ohrozeniu zdravia a života.

(PT) Cuidado quando as partes mecânicas de uma máquina/installação se fecham

Cuidado com as partes mecânicas móveis

Ler as instruções

É proibido subir para a superfície

A instalação deve ser feita por um técnico eletricista especializado

A instalação deve ser feita por um técnico mecânico especializado

Durante o desenvolvimento da mesa de comando compacta, vertical TP em aço inoxidável, como parte do estudo do projeto, foi realizada uma avaliação dos riscos segundo a norma DIN EN ISO 12100 para analisar e evitar aspectos críticos para a segurança. Como não é possível descartar alguns riscos residuais, é necessário seguir as instruções abaixo.

– Fixar os armários durante o transporte, a montagem e a configuração para que não caiam.

Existe um potencial risco de vida e de saúde no caso de as instruções de segurança não serem seguidas.

(MT) Twissija dwar l-gheluq ta' partijet mekkaniċi ta' magna/tagħmir

Twissija dwar partijet mekkaniċi li jiċċaqiqli

Il-manwal għandu

Mhuwiex permess li wieħed jifra fuq zōna


Installazzjoni minn elettricista kwalifikat/a

Installazzjoni minn mekkaniċu kwalifikat/a

Matul l-iż-żiell tal-Armaru tal-İ-stainless steel TP fil-faži tal-manifattura, digħi ġew evalwati u evitati punti kritici għas-sigurta permezz ta' valutazzjoni tar-riskju skont DIN EN ISO 12100. Peress li din ma eskludiex certi riski residwi, l-istruzzjoni jiet li ġejjin għandhom jiġu osservati.

– Matul it-trasport, l-installazzjoni u l-iż-żmuntar, wieħed għandu jiż-ġura li l-kejsing ma jaqax.

Jekk wieħed ma jsegħix dawn l-istruzzjoni jiet ta' sigurta jista' jkun hemm risku għas-saħħa u l-hajja tal-bniedem.



3. Gerätbeschreibung 3. Device description 3. Description du pupitre 3. Beschrijving van het apparaat 3. Aggregatbeskrivning

3. Descrizione del prodotto 3. Descripción del aparato 3. Laitteen kuvaus 3. Komponentbeskrivelse 3. Cur sios ar an ngléas

3. Opis urządzenia 3. Popis zařízení 3. Описание на оборудването

DE 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Rittal Produkte sind Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen mit einer Bemessungsspannung von höchstens 1000 V AC oder 1500 V DC und Mess-, Steuer- und Regelungstechnik im Innenraum. Für besondere Anforderungen und für Freiluftaufstellung muss die Eignung durch Rittal bestätigt werden. Die in der Montageanleitung angegebenen Belastungsgrenzen sind einzuhalten.

EN 3.1 Proper usage

These Rittal products are empty enclosures for low-voltage switchgear combinations with maximum rated voltage 1000 V AC or 1500 V DC, and incorporate instrumentation and control systems. For special requirements and for outdoor installations, confirmation of suitability must be obtained from Rittal. The load limits specified in the assembly instructions must be observed.

FR 3.1 Utilisation appropriée du pupitre

Ces produits Rittal sont des enveloppes vides prévues pour recevoir des disjoncteurs basse tension de max. 1000 V AC ou 1500 V DC et des composants de contrôle et de régulation. Pour des applications spécifiques ou pour une implantation en extérieur, faites vérifier leur adéquation par Rittal. Les limites de charges indiquées dans la notice de montage doivent être respectées.

NL 3.1 Voorgeschreven gebruik

Deze Rittal-producten zijn lege kasten voor laagspanningsschakelinrichtingen met een nominale spanning van maximaal 1000 V AC of 1500 V DC en meet-, besturings- of regeltechnische elementen voor gebruik binnenshuis. Voor bijzondere vereisten en gebruik in buitenopstelling dient de geschiktheid door Rittal te worden bevestigd. De in de gebruiksaanwijzing maximaal toelaatbare belastbaarheid dient in acht te worden genomen.

SE 3.1 Ändamålsenlig användning

Dessa Rittal produkter är tomta skåp för lågspänningsfördelningskombinationer med märkspänning på högst 1000 V AC eller 1500 V DC och intern mät-, styr- och regleringsteknik. Vid särskilda förutsättningar och vid uppställning utomhus måste Rittal intyga produkternas lämplighet. De belastningsgränser som anges i montageanvisningen måste observeras.

IT 3.1 Uso conforme

Questi prodotti Rittal consistono essenzialmente in contenitori vuoti per l'alloggiamento in spazi interni di apparecchiature assieme di protezione e di manovra per bassa tensione con una tensione nominale di max. 1000 V AC o 1500 V DC, nonché di apparecchi di misurazione, comando e regolazione. Per applicazioni speciali o per l'installazione all'esterno è necessaria la conferma dell'idoneità all'uso da parte di Rittal. Occorre inoltre rispettare i limiti di carico specificati nelle Istruzioni di installazione.

ES 3.1 Uso correcto

Estos productos Rittal son armarios vacíos para instalaciones de aparamenta de baja tensión con tensión nominal máxima de 1000 V AC o 1500 V DC, e incorporan sistemas de instrumentación y control. Para requisitos especiales o para instalaciones al exterior hay que obtener la confirmación de la idoneidad. Hay que tener en cuenta los límites de carga especificados en las instrucciones de montaje.

FI 3.1 Määritystenmukainen käyttö

Nämä Rittalin tuotteet ovat tyhjiä koteloiota pienjännite-kytkentälaiteyhdistelmille, jossa suurin mittausjännite on enintään 1000 V AC tai 1500 V DC, ja joiden sisällä on mittaus-, ohjaus- ja säätöteknikkaa. Erityisiä vaatimuksia varten ja asennettaessa ulkotiloihin soveltuinen on varmistettava. Asennusohjeissa mainituttaa kuormitusrajoja on noudatettava.

DK 3.1 Korrekt brug

Disse Rittal-produkter er tomme indkapslinger til lavspændingstavle-kombinationer med maksimal mærkespænding på 1000 V AC eller 1500 V DC, og inkorporerer instrumenter og kontrolsystemer. For særlige krav og udendørs installationer skal egnethed bekræftes. Lastgrænserne angivet i monteringsvejledningen skal til enhver tid overholdes.

IE 3.1 Úsáid cheart

Cásáil fholamh le haghaidh lascfhrealaimh íseal-vóltais de vóltais rátáilte 1000 V AC nó 1500 V DC ar a mhéid atá sna tárgí Rittal seo, lena n-áirítear córais ionstraimíochta agus ríalaithe. I gcás riachtanas speisialta agus suiteála lasmuigh, ní mór deimhniú a fháil go bhfuil an táirge oiriúnach chuige sin. Ní mór cloí leis na teorainneacha lóid sna treoracha címeála.

PL 3.1 Użycie zgodnie z przeznaczeniem


Opisywane tutaj produkty Rittal to puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1000 V AC lub 1500 V DC, a także do urządzeń pomiarowych sterujących i regulujących wewnętrz budynków. Przydatność do szczególnych wymagań oraz do instalacji na wolnym powietrzu wymagają potwierdzenia przez Rittal. Podane w instrukcji montażu granice obciążen muszą być przestrzegane.

CZ 3.1 Řádné používání

Tyto výrobky společnosti Rittal jsou prázdné skříně pro elektrické rozváděče s maximálním jmenovitým napětím 1000 V AC nebo 1500 V DC a pro měříci, řídici a regulační prvky ve vnitřních prostorách. V případě speciálních požadavků a instalace ve venkovním prostředí musí společnost Rittal potvrdit vhodnost takové použití. Zátežové limity uvedené v návodu k obsluze se musí dodržovat.

BG 3.1 Правилна употреба

Продуктите на Rittal са празни кутии за измервателни уреди, контролни системи и инсталации с ниско напрежение. Максимално номинално напрежение 1000 V AC или 1500 V DC. При специални изисквания и външни инсталации, трябва да се изиска потвърждение от Rittal за приложимост. Трябва да се спазват ограниченията за натоварване посочени в инструкциите за монтаж.



3. Описание агрегата
3. Περιγραφή συσκευών
3. Descrierea dispozitivului
3. Opis uređaja
3. A készülék leírása

3. Ірзиніо апрашымас
3. Seadme kirjeldus
3. Iekārtas apraksts
3. Opis naprave
3. Opis prístrojov

3. Descrição do aparelho
3. Deskrizzjoni tal-apparat

(RU)

3.1 Условия применения

Данные продукты Rittal являются пустыми корпусами для низковольтных комплектных устройств с номинальным напряжением максимум 1000 В AC или 1500 В DC, а также для оборудования измерения и управления для установки внутри помещений. При наличии особых требований, а также при наружной установке необходимо получить подтверждение Rittal. Необходимо соблюдать диапазон нагрузок, указанный в руководстве по монтажу.

(GR)

3.1 Προβλεπόμενη χρήση

Αυτά τα προϊόντα Rittal είναι άδεια ερμάρια για την τοποθέτηση συνδυασμών διακοπών χαμηλής τάσης με τάση μέτρησης έως και 1000 V AC ή 1500 V DC, καθώς και για συστήματα μέτρησης, ελέγχου και ρυθμίσεων σε εσωτερικούς χώρους. Για ειδικές απαιτήσεις και για την τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους ενδεχομένως να χρειαστεί η επιβεβαίωση της καταλληλότητας από την Rittal. Πρέπει να τηρηθούν τα όρια φορτών και καταπονήσεων που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού.

(RO)

3.1 Utilizarea conformă cu destinația

Aceste produse Rittal sunt tablouri electrice goale pentru aparataj de comutare de joasă tensiune, cu o tensiune nominală de maxim 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. și sisteme de măsurare, control și reglare. Pentru cerințe speciale și pentru instalarea în aer liber, trebuie obținuta o confirmare de compatibilitate de la firma Rittal. Trebuie respectate sarcinile de incarcare specificate în instrucțiunile de asamblare.

(HR)

3.1 Predviđena uporaba

Ovi proizvodi tvrtke Rittal odnose se na prazna kućišta za niskonaponske kombinacije sklopnih uređaja s nazivnim naponom od najviše 1000 V kod izmjeničnog napona ili 1500 V kod istosmernog napona te mjernom, upravljačkom i regulacijskom tehnikom u unutrašnjem prostoru. Kod posebnih zahtjeva i vanjske montaže prikladnost mora potvrditi tvrtka Rittal. Obvezno je pridržavanje granica opterećenja koje su navedene u uputama za uporabu.

(HU)

3.1 Rendeltetésszerű használat

Ezek a Rittal termékek üres házak kifeszültségű kapcsolóberendezés-kombinációk számára, melyek névleges feszültsége legfeljebb 1000 V AC vagy 1500 V DC, illetve a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika számára, beltérben. Különleges követelmények és kültéri felállítás esetén az alkalmasságot a Rittal-lal kell jóváhagytni. A szerelési utasításban megadott terhelési határértékeket be kell tartani.

(LT)

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Šie „Rittal“ produktai, yra tušti korpusai, skirti žemos įtampos perjungimo įrenginių kombinacijoms, kurių didžiausia vardinė įtampa 1000 V kintamosios srovės arba 1500 V nuolatinės srovės, taip pat matavimo, valdymo ir reguliavimo technikai. Planujant nestandardinius sprendimus ir produkto įrengimą lauke, būtina konsultuotis su „Rittal“ atstovu. Laikytis nurodytu apkrovos ribų, kurios apibrėžtos naudojimo instrukcijoje.

(EE)

3.1 Sihotstarve

Nende Rittali toodete puhul on tegemist tühjade korpustega, mis on möeldud maanduspinge-lülitusseadme kombinatsioonidele, mille nimipinge on maksimaalselt 1000 V AC või 1500 V DC ning mille mõõte-, juhtimis- ja reguleerimistehnika on siseruumis. Eriliste nöudmiste puhul ja vabas öhus paigaldamiseks tuleb kaatluse puhul esmalt Rittaliga nöü pidada. Kasutusjuhendis nimetatud koormuspiiraid tuleb järgida.

(LV)

3.1 Pienācīga izmantošana

Rittal produkti ir tukši korpusi zemas voltāžas sadales ietaisu kombinācijai ar nominālo spriegumu 1000 V AC vai 1500 V DC, kā arī ietvertām vadības un kontroles sistēmām. Ipašām prasībām un uzstādīšanai ārpus telpām nepieciešams saņemt apliecinājumu par piemērotību. Nepieciešams ievērot slodzes limitus, kādi norādīti montāžas instrukcijās.

(SI)

3.1 Predvidena uporaba

Ti izdelki Rittal so prazna ohinja za kombinacije nizkonapetostnih stikalnih naprav z nazivno napetostjo največ 1000 V pri izmeničnem toku ali 1500 V pri enosmerinem toku ter merilno, krmilno in nadzorno tehnologijo v notranjih prostorih. V posebnih zahtevah in namestitvi na prostem mora primernost potrditi podjetje Rittal. Upoštevati je treba omejitve obremenitve, ki so navedene v navodilih za montažo.

(SK)

3.1 Účelové použitie

Tieto produkty od Rittal sú prázdne rozvádzacové skrine pre nízkonapäťové elektrické prístroje na napätie do 1000 V AC alebo 1500 V DC a pre ďalšie riadiace a regulačné prístroje. Na špeciálne použitie vo volhom prostredí je potrebné vyžiaľať súhlas od firmy Rittal. Musia byť dodržané zátažové hodnoty z montážneho návodu.

(PT)


3.1 Uso apropriado

Estes produtos Rittal são caixas vazias para soluções de distribuição de energia de baixa tensão com uma voltagem nominal de no máximo 1000 V AC ou 1500 V DC e incorpora sistemas de instrumentação e controle. Para requisitos especiais ou montagem em áreas no exterior, a Rittal deve confirmar a respetiva adequação. É imprescindível manter os limites da capacidade de carga especificados nas instruções de montagem.

(MT)

3.1 Užu xieraq

Dawn il-prodotti ta' Rittal huma spazji vojta għal kombinazzjonijiet ta' kommutatur ta' voltaġġ baxx ta' 1000 V AC jew ta' 1500 V DC, u strumentazzjoni inkorporata u sistemi ta' kontroll. Għal rekwiziti specifici u għal installazzjonijiet fuq barra, għandha tiġi akkwistata konferma ta' adegwaw. Il-limiti tat-tagħbi speċifikati fl-istruzzjonijiet għall-immuntar għandhom jiġu osservati.



D EN F

3. Gerätbeschreibung 3. Device description 3. Description du pupitre

D

3.2 Funktionsbeschreibung und Bestandteile

Das Standpult TP ist als Standgehäuse geeignet für die Aufnahme von elektrischen, elektro-nischen, mechanischen oder pneumatischen Betriebsmitteln und Geräten im industriellen Innenbereich.

- 1 Gehäuse mit Tür(en) und Deckel, Doppelbart-Verschlusseinsatz, geteilten Bodenblechen
- 1 Montageplatte
- 1 Zubehörbeutel (Inhalt siehe Kapitel 3.3)
- 1 Sicherheitshinweis

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

EN

3.2 Function description and components

The TP one-piece console is a floor standing enclosure suitable to accommodate mechanical and pneumatic equipment and components for indoor industrial applications.

- 1 enclosure with door(s) and lid, double-bit lock insert, multi-part gland plates
- 1 mounting plate
- 1 accessories bag (content see chapter 3.3)
- 1 safety instructions

Please check the scope of supply for completeness.


F

3.2 Description fonctionnelle et composants

Le pupitre monobloc TP est conçu pour installer du matériel ou des appareillages électriques, électroniques, mécaniques ou pneumatiques en milieu industriel intérieur.

- 1 enveloppe monobloc avec porte(s) et couvercle, serrure à panneton double, plaques passe-câbles en plusieurs parties
- 1 plaque de montage
- 1 sachet d'accessoires (contenu, voir chapitre 3.3)
- 1 notice de sécurité

Vérifier l'intégralité de la livraison.




D EN F

3. Gerätbeschreibung 3. Device description 3. Description du pupitre

3.3. Lieferumfang/Scope of supply/Composition de la livraison


				Best.-Nr. Model No. Référence
		2683.600	2685.600	
		2684.600	2686.600	
		1 x		1 x
	Ø 16	4 x		4 x
	Ø 9	2 x		2 x
	Ø 5,3	4 x		-



D EN F

3. Gerätbeschreibung 3. Device description 3. Description du pupitre

	Ø 8,2	3 x	3 x
	M8	6 x	6 x
	M8 x 30	3 x	3 x
	Ø 8,4	9 x	11 x
	Ø 6,1	2 x	3 x
	M8 x 12	1 x	1 x
	Ø 8,1	4 x	4 x
	M8 x 48 - T30	4 x	6 x
	M8	4 x	6 x
	M6	2 x	3 x
	Ø 6,4	2 x	3 x
		6 x	7 x
		1 x	1 x
	15 x 8 x 700	1 x	-
	15 x 8 x 1100	-	1 x



D EN F

4. Montage und Aufstellung 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

D

4.1 Anforderungen an den Aufstellort

Vor der Montage ist zu beachten, dass

- die Umgebungstemperatur am Aufstellort nicht höher als +80°C ist.
- die Umgebungstemperatur am Aufstellort nicht niedriger als -20°C ist.
- die relative Luftfeuchte nicht 50 % bei +40°C übersteigt (Bei niedrigeren Temperaturen dürfen höhere Luftfeuchtewerte zugelassen werden).

Liegen besondere Betriebsbedingungen vor, so müssen besondere Vereinbarungen zwischen Rittal und dem Anwender getroffen werden.



Hinweise zur Montage

- Halten Sie die auf Seite 26 vorgegebenen Belastungsangaben ein.
- Das Gehäuse muss entsprechend Seite 23 ausgerichtet werden.
- Halten Sie alle vorgegebenen Drehmomentangaben ein. Ein Über- bzw. Unterschreiten der in dieser Anleitung vorgegebenen Anzugsdrehmomente kann zu Anlagenschäden oder zu schweren bis hin zu tödlichen Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie nicht notwendige Öffnungen am Schaltschrank. Jede nicht sorgfältig eingebrachte und abgedichtete Öffnung kann zu einer Reduzierung der Schutzart führen.
- Die bestückte Montageplatte ist für den Transport zu sichern.

EN

4.1 Site requirements

Prior to assembly, ensure that

- the ambient temperature at the installation site is not higher than +80°C.
- the ambient temperature at the installation site is not lower than -20°C.
- the relative humidity does not exceed 50% at +40°C (higher humidity levels are permitted at lower temperatures).

If particular operating conditions apply, special agreements must be made between Rittal and the user.



Assembly instructions

- Observe the load capacities specified on page 26.
- The enclosure must be aligned as described on page 23.
- Observe all specified torque values. Over- or undershooting the tensioning torques specified in these instructions can cause system damage, severe injuries or even death.
- Avoid any unnecessary openings in the enclosure. Any opening that is not made and sealed carefully can reduce the degree of protection.
- The equipped mounting plate must be secured for transport.

F

4.1 Exigences concernant le lieu d'implantation

Avant le montage, il faut veiller à ce que


- la température ambiante du lieu d'implantation ne soit pas supérieure à +80°C.
- la température ambiante du lieu d'implantation ne soit pas inférieure à -20°C.
- l'humidité relative de l'air ne dépasse pas 50 % à +40°C (des taux d'humidité supérieurs sont admissible pour des températures plus basses).

Des accords particuliers doivent être signés entre Rittal et l'utilisateur en cas de conditions d'exploitation particulières.





Instructions relatives au montage


- Veuillez respecter les charges maximales admissibles précisées à la page 26.
- Le pupitre doit être aligné conformément aux indications de la page 23.
- Respectez les couples de serrage prescrits. Le non-respect des couples de serrage prescrits dans cette notice peut occasionner des dommages à l'installation ou des blessures graves voire mortelles.
- Évitez les ouvertures non nécessaires sur l'armoire électrique. Toute ouverture qui n'est pas soigneusement étanchéifiée peut réduire l'indice de protection.
- La plaque de montage équipée doit être bloquée pour le transport.




4.2. Verschlussstopfen
4.2. Sealing plugs
4.2. Obturateurs

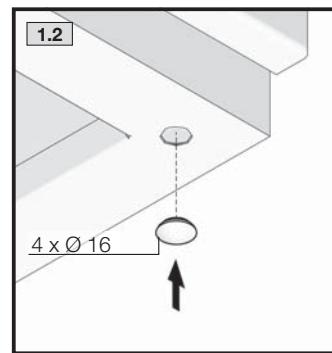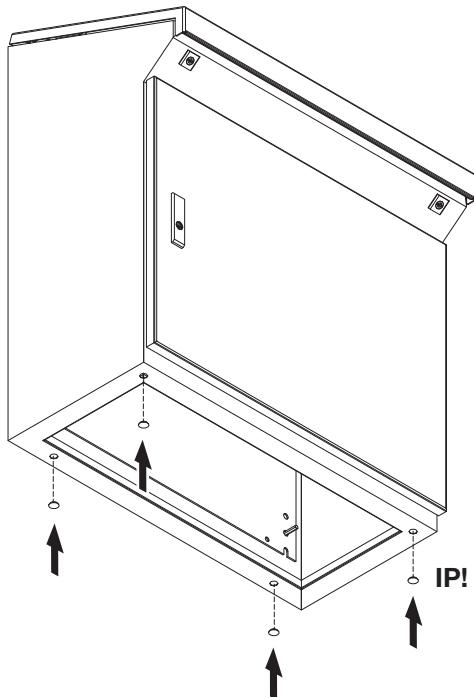

4 x Ø 16















SW10



D EN F










4.3. Türanschlagwechsel
4.3. Switching the door hinges
4.3. Inversion du sens d'ouverture

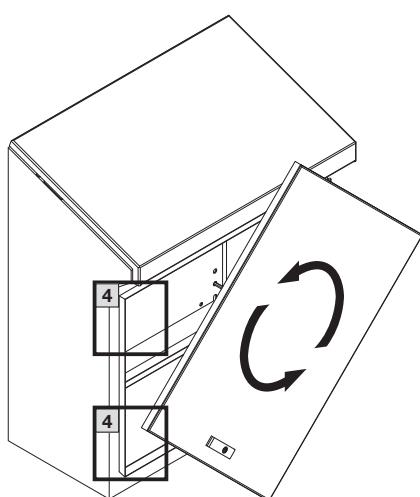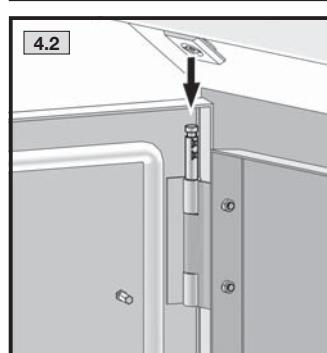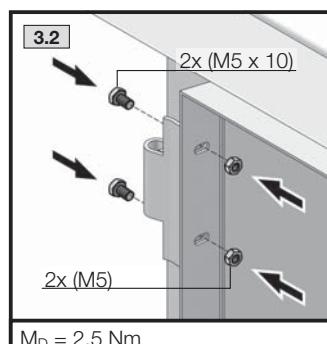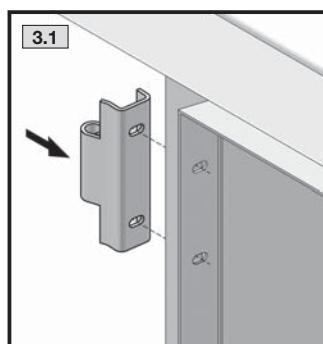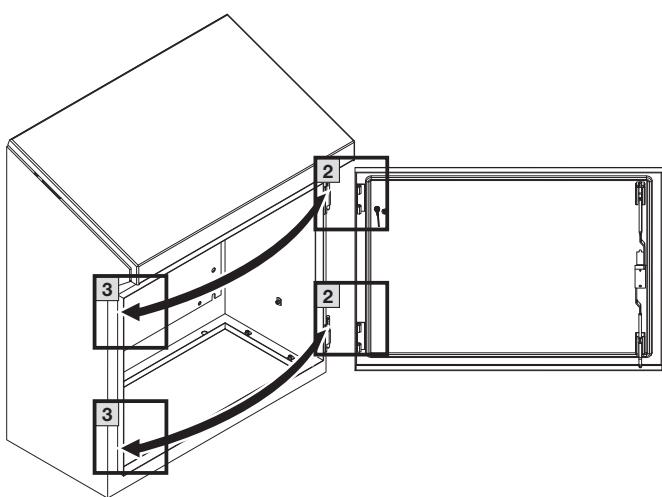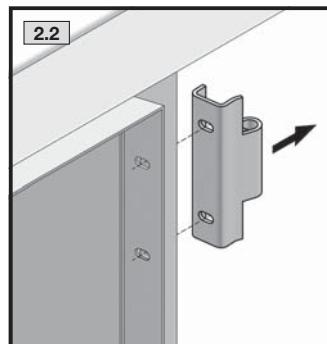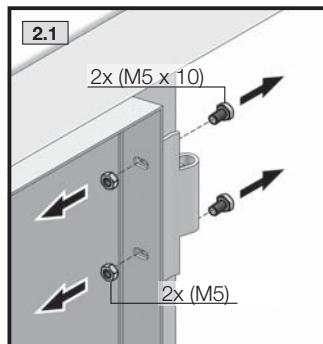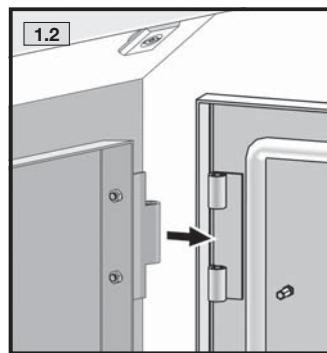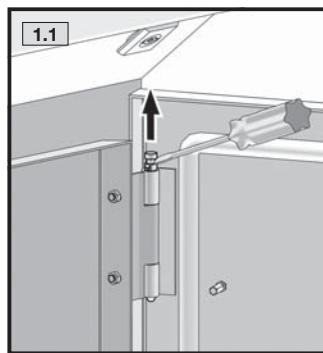
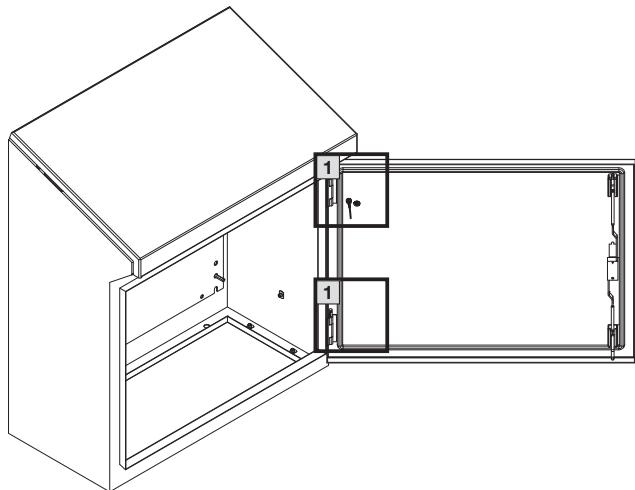





D EN F

4.4. Stangenverschluss, Umbau
4.4. Locking rod, modification
4.4. Remplacement tringleerie à crémone

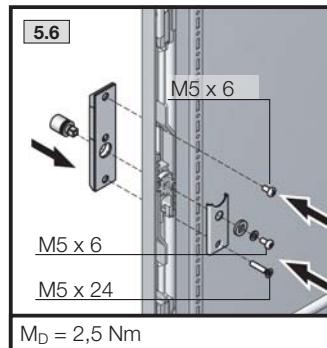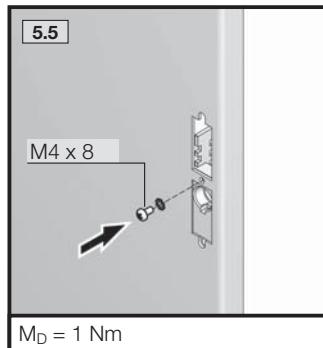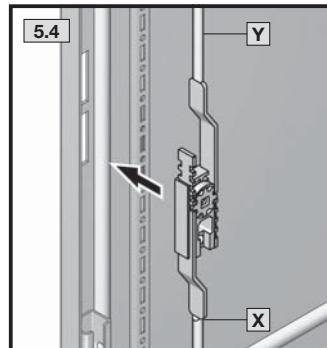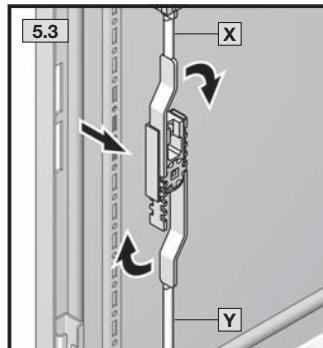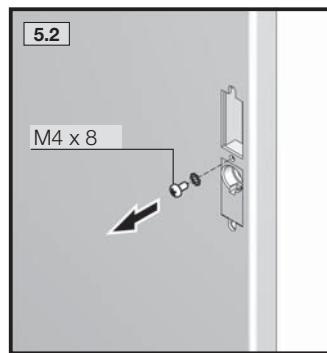
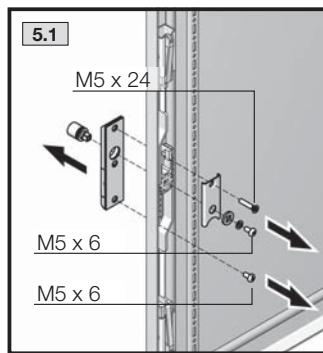
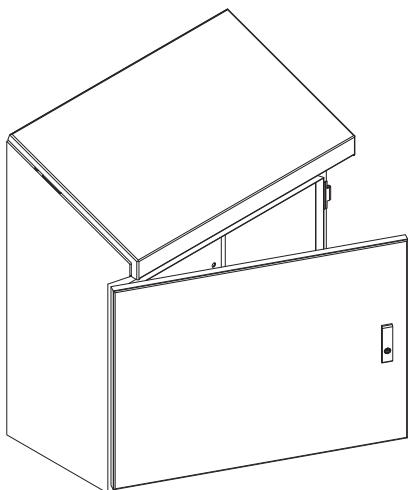
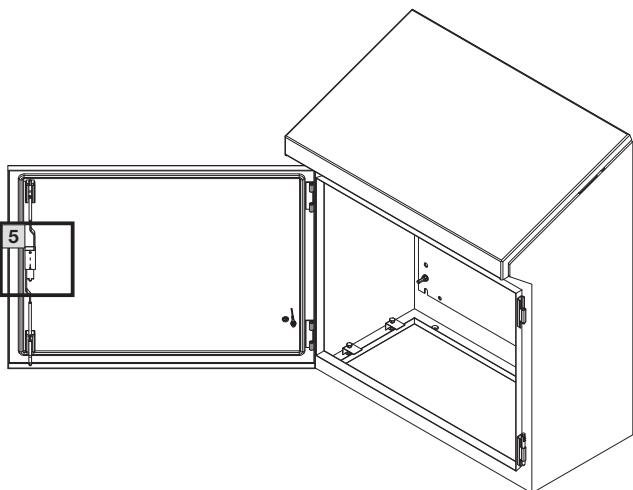
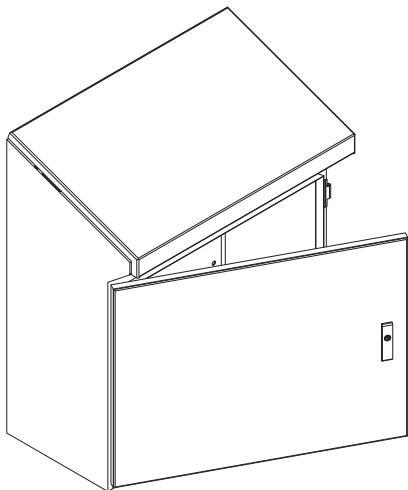





4.5. Verschlusseinsatz, Wechsel 4.5. Lock insert, replacement 4.5. Dispositif de verrouillage, remplacement

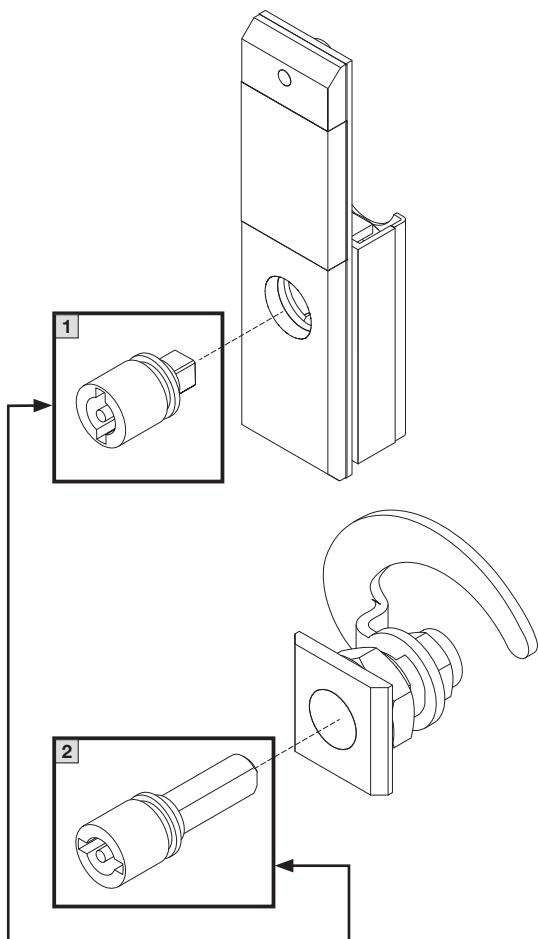







Verschlüsse Tür/Door locks/ Serrures possibles pour la porte		Verschlüsse Deckel/Lid locks/ Serrures possibles pour le couvercle	
2307.000	2462.000	2485.000	2528.000
2452.000	2463.000	2485.100	2535.000
2456.000	2464.000	2483.000	2536.000
2453.000	2465.000	2522.000	
2460.000	2466.000	2523.000	
2460.650		2526.000	
2461.000		2527.000	

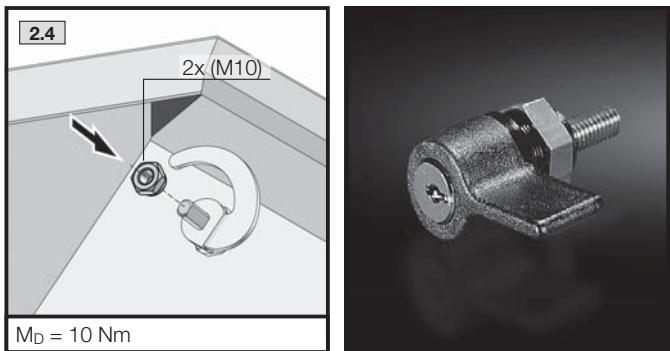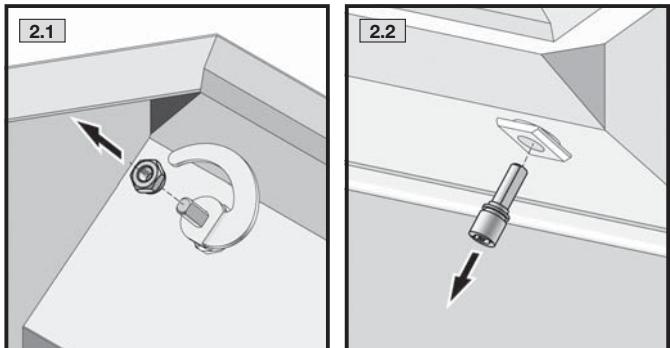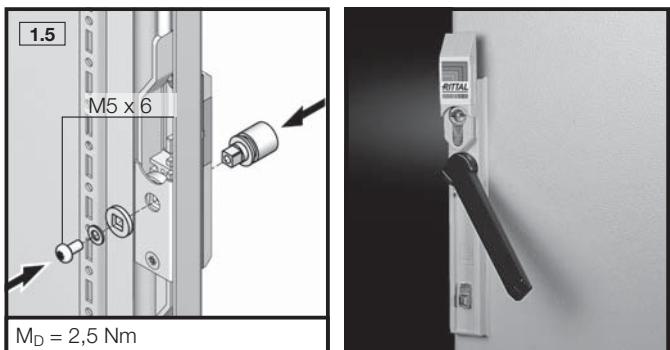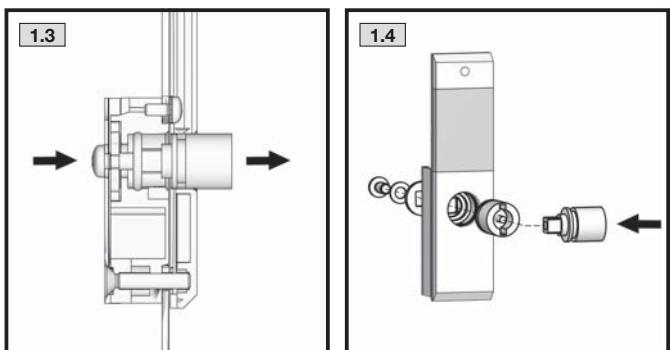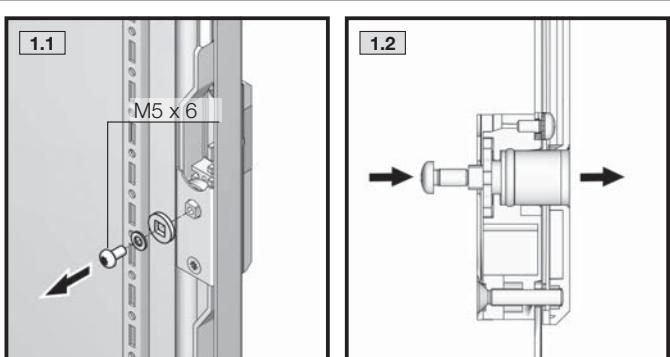



D EN F

4.6. Deckel Montage/Demontage 4.6. Lid, installation/removal 4.6. Montage / démontage du couvercle

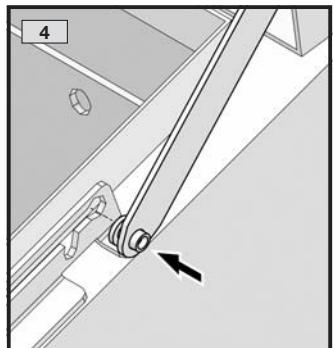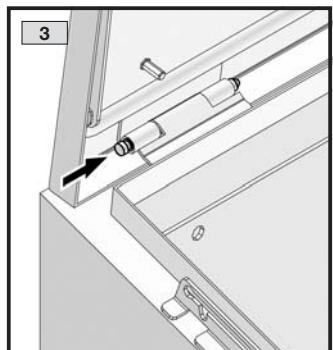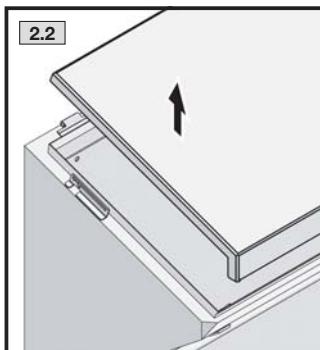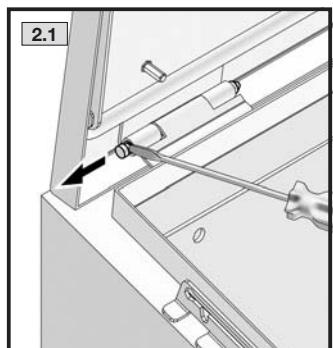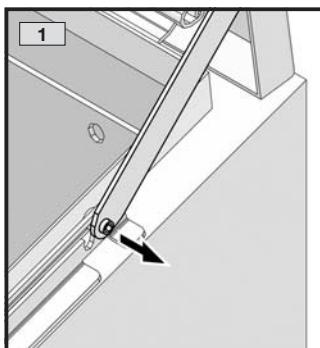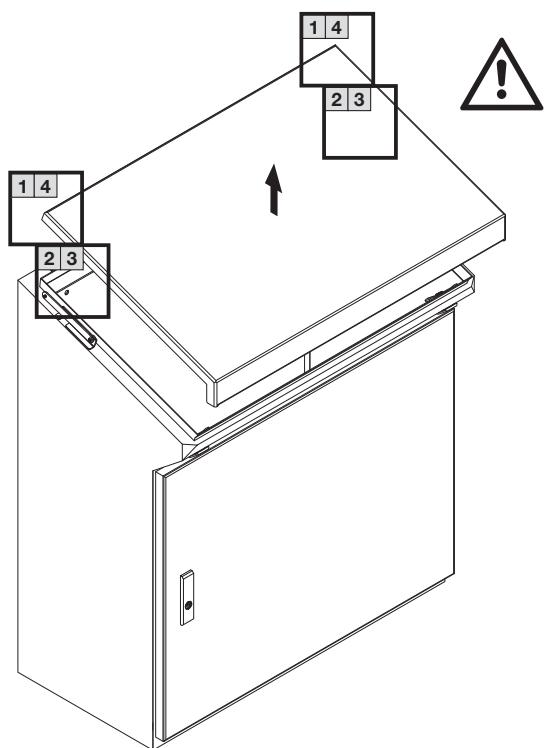


Achtung! Quetschgefahr.
Montage und Betrieb nur gemäß Anleitung.








Caution! Danger of crushing.
Only to be assembled and operated in
accordance with the instructions.

Attention ! Risque d'écrasement.
Montage et fonctionnement uniquement selon
la notice.



D EN F

4.7. Deckel, Bedienung
4.7. Lid, operation
4.7. Utilisation du couvercle

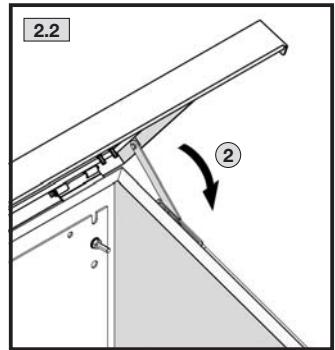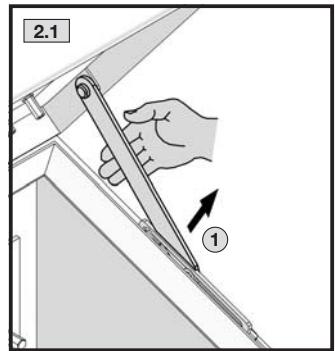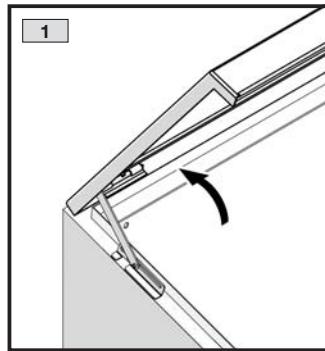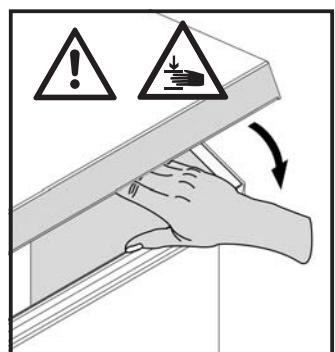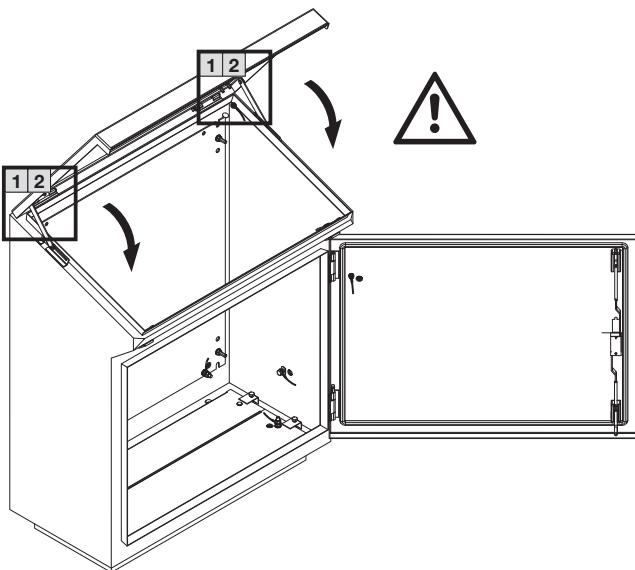

Achtung! Quetschgefahr.



Montage und Betrieb nur gemäß Anleitung.



Caution! Danger of crushing.

Only to be assembled and operated in accordance with the instructions.

Attention ! Risque d'écrasement.
Montage et fonctionnement uniquement selon la notice.













SW13

TX25

D EN F

4.8. Montageplatte, Einbau
4.8. Mounting plate, installation
4.8. Installation de la plaque de montage

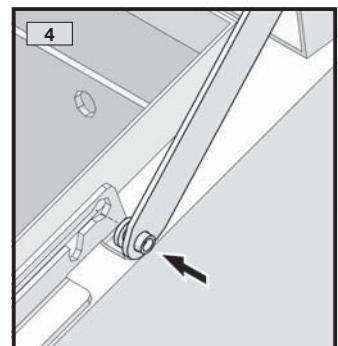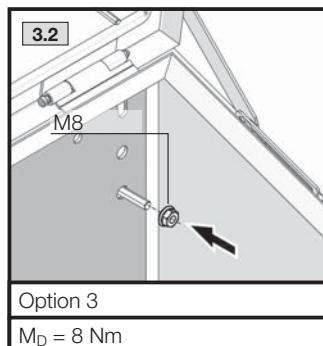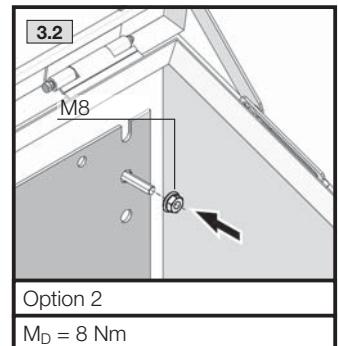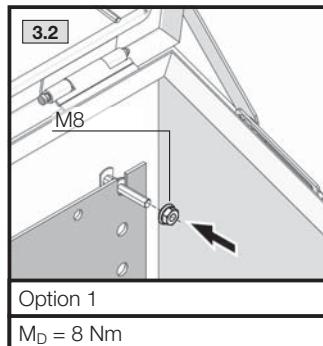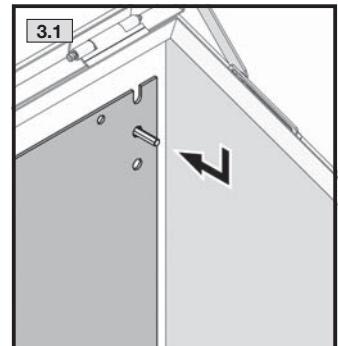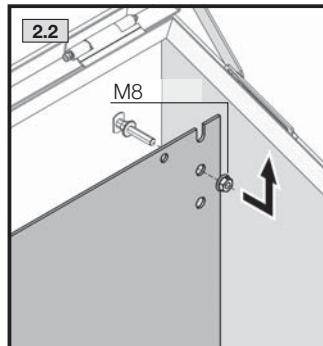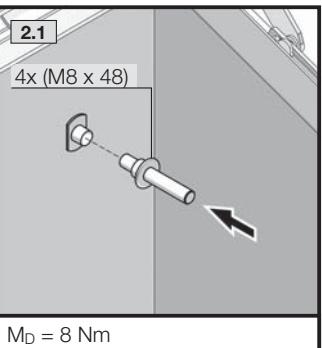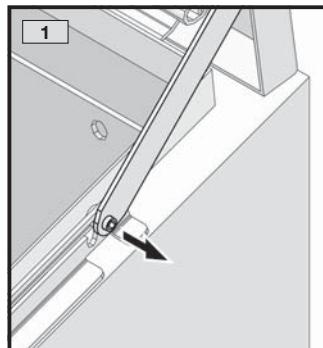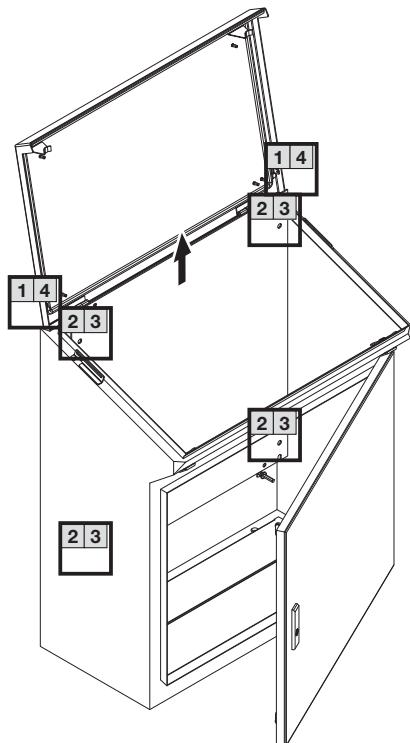



SW8









SW19



D EN F








4.9. Sockel, Montage
4.9. Base/plinth, mounting
4.9. Montage du socle

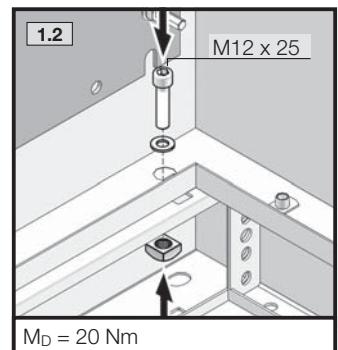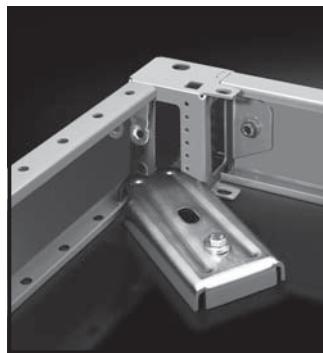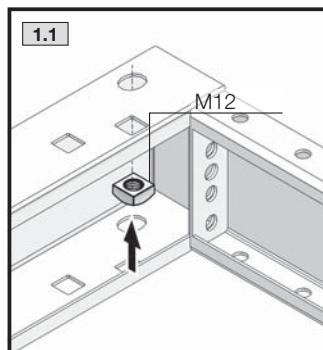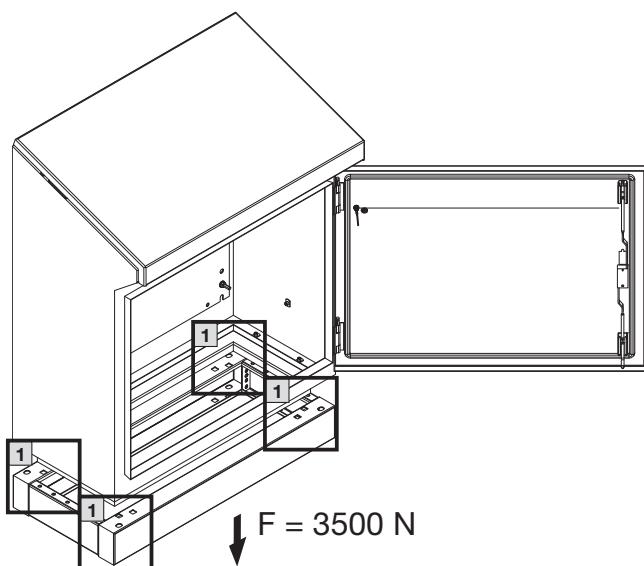




D EN F

4.10. Bodenbleche, Einbau
4.10. Gland plates, installation
4.10. Installation des plaques passe-câbles


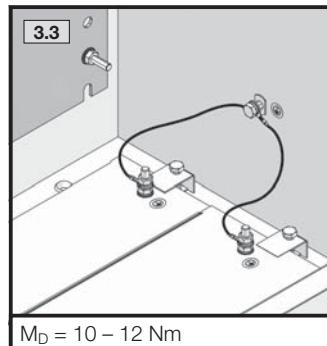
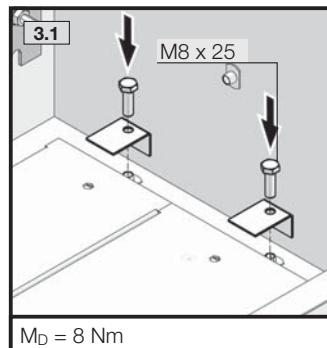
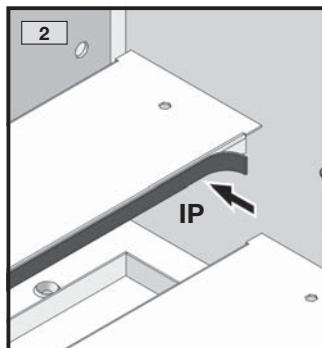
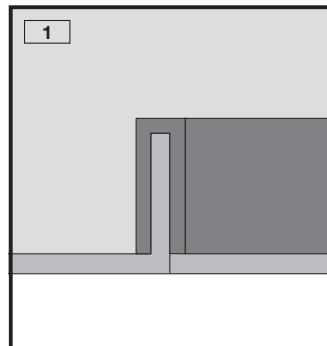
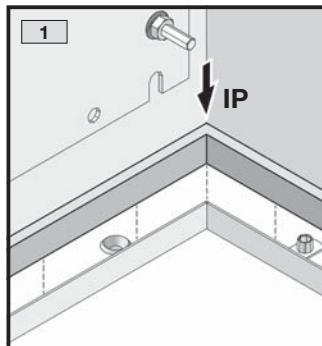
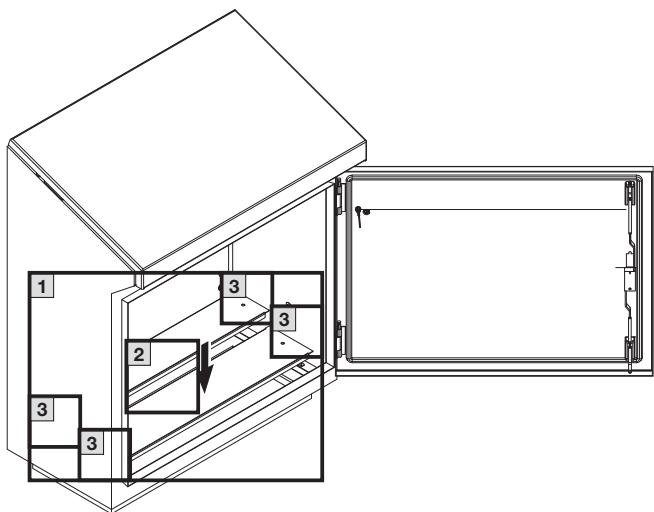





SW10

SW13

D EN F

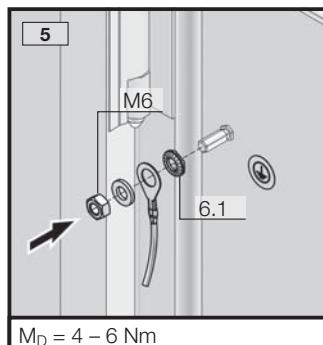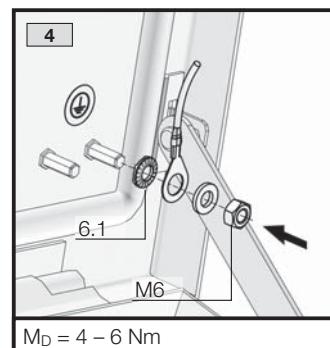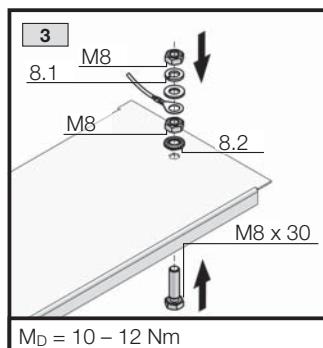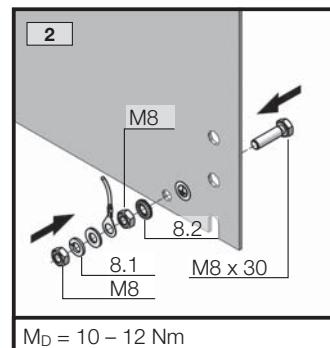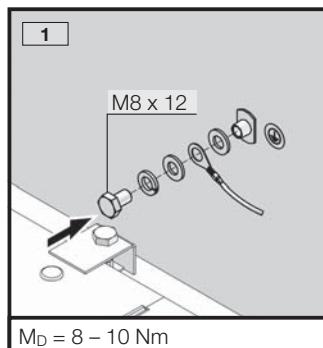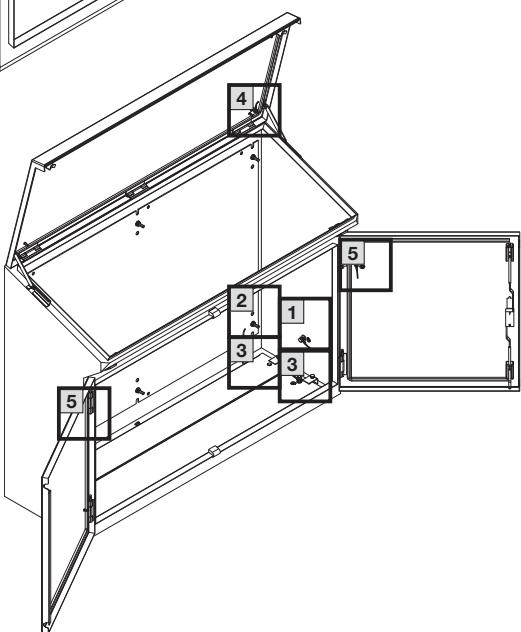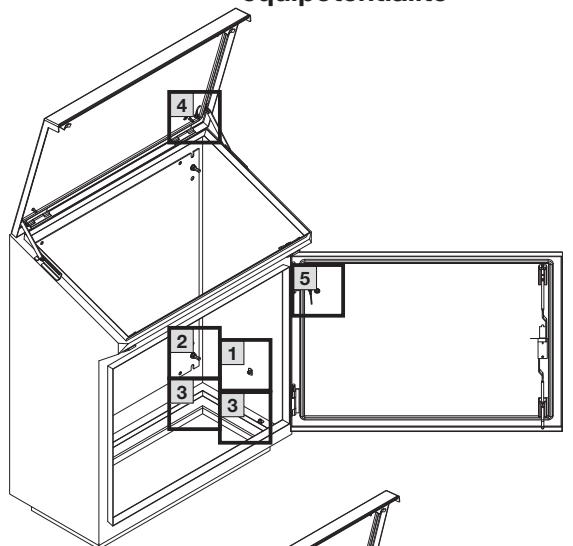4.11. Erdung und Potenzialausgleich**4.11. Earthing and potential equalisation****4.11. Mise à la terre et équipotentialité**

Erdung Earthing Mise à la terre	Gehäuse Enclosure Pupitre	Montageplatte Mounting plate Plaque de montage	je Tür per door par porte	Deckel Lid Couvercle	je Bodenblech per gland plate par plaque passe-câble
	M8 x 30	–	1 x	–	1 x
	M8 x 12	1 x	–	–	–
	Ø 8,2	–	1 x	–	1 x
	Ø 6,1	–	–	1 x	–
	M8	–	2 x	–	2 x
	M6	–	–	1 x	–
	A 8,4	2 x	1 x	–	1 x
	A 6,4	–	–	1 x	–
	Ø 8,1	1 x	1 x	–	1 x
	–	1 x	1 x	1 x	1 x



D EN F

4.12. Ausrichten des Gehäuses 4.12. Alignment of the enclosure 4.12. Alignement du pupitre

D




Bei der Montage der Gehäuse ist auf eine ausreichende Ebenheit der Montageflächen zu achten.

EN

When assembling the enclosure, it is important to ensure that mounting surfaces are sufficiently level.

F

Lors du montage du pupitre, il faut s'assurer que les surfaces de montage soient suffisamment planes.



D EN F

5. Transport 5. Transport 5. Transport

D



Die Gehäuse müssen während Transport, Auf- und Ausbau gegen Umkippen gesichert werden. Bei Verwendung eines Sockelsystems ist beim Transport einschließlich dem Anheben und dem Absetzen darauf zu achten, dass die Last immer auf den Sockel-Eckstücken lastet und niemals auf den Sockelblenden.


EN

The enclosure must be secured against tilting during transport, assembly and configuration. If a plinth system is deployed, during transport, also ensure when raising and lowering that the load is always applied at the plinth corner pieces and never at the plinth trim panels.

F

Lors du transport, du montage et de l'équipement, les pupitres doivent être sécurisés pour ne pas basculer. Lors du transport et du levage des pupitres équipés de socle, il faut veiller à ce que la charge repose toujours sur les pièces d'angle du socle et jamais sur les plaques de socle.

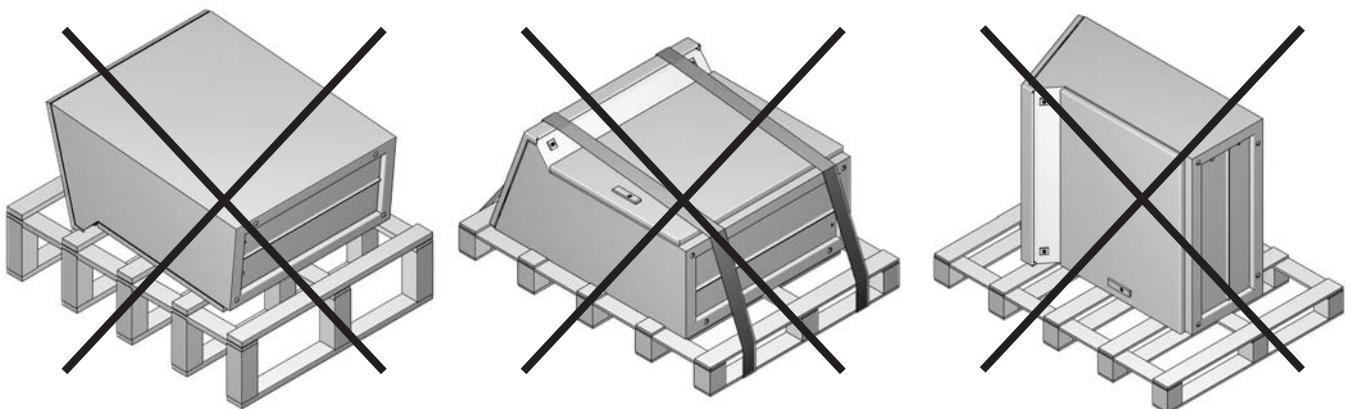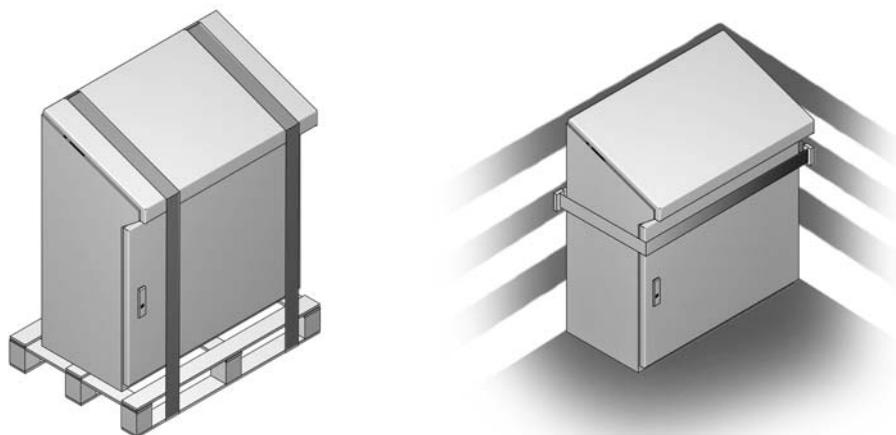



D EN F

6. Installation

6. Installation

6. Installation

D


Besteht die Möglichkeit der Entwicklung hoher Drücke innerhalb des Gehäuses, kann es zum Bersten von Gehäuseteilen kommen. Um den damit verbundenen Gefahren entgegen zu wirken, müssen vom Anwender geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

EN

If there is the possibility of high pressures developing within the enclosure, the enclosure parts could burst. To counteract all associated dangers, the user must adopt appropriate safety measures.

F

Il est possible que des parties du pupitre éclatent si des pressions élevées peuvent se développer en son sein. L'utilisateur doit prendre les mesures de sécurité qui s'imposent pour contrecarrer les risques qui y sont liés.



D EN F

7. Erdung und Potenzialausgleich

7. Earthing and potential equalisation

7. Mise à la terre et équipotentialité

D

Konstruktiv ist ein Potenzialausgleich von Tür/Deckel und Gehäuse vorhanden. Die Türen/Deckel sind mit Erdungsbolzen für Muttern ausgestattet, um eine systemgerechte Erdverbindung vorzunehmen.

Alle Verbindungen müssen der Montageanleitung entsprechend montiert werden.

EN


The design provides for potential equalisation between door/cover and enclosure. The doors/covers are provided with earthing bolts for nuts to permit system-specific earth connection.

All connections must be assembled in accordance with the assembly instructions.

F

Une équipotentialité de la porte / du couvercle par rapport au châssis est prévue par la conception du pupitre. Les portes et le couvercle sont équipés de plots de mise à la terre pour réaliser la liaison à la masse de l'installation.

Toutes les liaisons doivent être montées conformément à la notice de montage.



D EN F

8. Bedienung

8. Operation

8. Utilisation

D


- Vermeiden Sie unnötig langes Offenstehen der Türen/Deckel, da Staub, Luftfeuchte oder mit Schadstoffen belastete Luft in den Schaltschrank eindringen kann.
Die bestückte Montageplatte ist für den Transport zu sichern.
- Überprüfen Sie nach Arbeiten am Schaltschrank, dass die Tür/Deckel ordnungsgemäß verschlossen ist.

EN

- To prevent dust, humidity and air contaminated with pollutants from entering the enclosure, avoid leaving the doors/lid open unnecessarily for a long time.
The equipped mounting plate must be secured for transport.
- After working on the enclosure, check that the door/lid is closed properly.

F

- Éviter l'ouverture prolongée et inutile des portes / du couvercle car de la poussière, de l'humidité ou de l'air chargé en polluants peut pénétrer dans le pupitre.
La plaque de montage équipée doit être bloquée pour le transport.
- Après les travaux sur le pupitre, vérifiez si la porte / le couvercle est correctement fermé(e).



D EN F

9. Inspektion und Wartung 9. Inspection and maintenance 9. Inspection et entretien

D

Die Wartung muss regelmäßig in Abhängigkeit der Einsatz- und Umgebungsbedingungen, mindestens einmal jährlich durchgeführt und entsprechend dokumentiert werden.
Art und Umfang der durchzuführenden Arbeiten:

- Die Scharniere/Aufsteller der Türen und Deckel werden auf Funktion und Leichtgängigkeit überprüft und mit einem geeigneten, wasserfreien Schmiermittel eingesprührt.
- Das Schloss wird auf Leichtgängigkeit überprüft. Alle beweglichen Verschlussteile werden mit einem geeigneten, wasserfreien Schmiermittel eingesprührt.
- Dichtungen im Andruckkantenzonenbereich müssen bei Beschädigung komplett ersetzt werden. Bei Beschädigung der Dichtung außerhalb der Andruckkanten ist i. d. R. noch eine ausreichende Dichtwirkung vorhanden.
- Um Beschädigungen durch temperaturbedingtes Anfrieren der Dichtungen zu verhindern, können übliche Mittel wie Talcum, Vaseline oder Wachs eingesetzt werden. Alle Komponenten und Oberflächen werden auf äußere Beschädigungen untersucht. Beschädigte Dichtungen müssen komplett ersetzt werden.
- Entfernen Sie Kratzer durch eine Oberflächenpolitur bzw. tauschen Sie beschädigte Gehäuseteile aus.

EN

Maintenance must be performed at regular intervals depending on use and ambient conditions, at least once annually and documented accordingly.
Nature and extent of the work to be performed:


- The hinges/stays of the doors and lid should be checked for correct functioning and ease of movement, and sprayed with a suitable, water-free lubricant.
- The lock is checked for ease of movement. All moving closure parts are sprayed with a suitable, water-free lubricant.
- Gaskets in the contact edge area must be replaced completely if damaged. If the gasket is damaged outside the contact edges, the sealing effect is still sufficient as a rule.
- Common agents such as talcum, vaseline or wax can be used to prevent damage due to gaskets freezing because of low temperatures. All components and surfaces are examined for external damage. Any damaged gaskets must be replaced in their entirety.
- Remove any scratches using a surface polish, or replace damaged enclosure parts.

F

L'entretien doit être réalisé régulièrement en fonction des conditions d'exploitation et ambiantes, au minimum une fois par an, et consigné en conséquence.

Type et ampleur de travaux à effectuer :

- Le fonctionnement et la mobilité des charnières / bâquilles des portes et couvercles doivent être vérifiés et ils doivent être vaporisés avec un lubrifiant sans eau adapté.
- La mobilité de la serrure doit être vérifiée. Toutes les pièces de fermeture mobiles doivent être vaporisées avec un lubrifiant sans eau adapté.
- Les joints d'étanchéité doivent être remplacés dans leur totalité en cas de dommages au niveau des zones d'arêtes d'étanchéité.
- Des produits courants comme le talc, la vaseline ou la cire peuvent être utilisés pour empêcher les joints de coller s'ils sont exposés au gel. Tous les composants et toutes les surfaces doivent être examinés afin de vérifier qu'il n'y a pas de dommages externes.
- Les joints endommagés doivent être remplacés dans leur totalité.
- Supprimer les rayures via un polissage de surface ou remplacer les parties du pupitre endommagées.



D EN F

10. Lagerung 10. Storage 10. Stockage

D

Bei der Lagerung des Gehäuses ist zu beachten, dass:

- die Umgebungstemperatur nicht höher als +80°C ist.
- die Umgebungstemperatur nicht niedriger als -20°C ist.
- die relative Luftfeuchte nicht 50 % bei +40°C übersteigt (Bei niedrigeren Temperaturen dürfen höhere Luftfeuchtwerte zugelassen werden).

EN


When storing the enclosure, ensure that:

- the ambient temperature is not higher than +80°C.
- the ambient temperature is not lower than -20°C.
- the relative humidity does not exceed 50% at +40°C (higher humidity levels are permitted at lower temperatures).

F

Pour le stockage du pupitre, il faut veiller à ce que:

- la température ambiante ne soit pas supérieure à +80°C.
- la température ambiante ne soit pas inférieure à -20°C.
- l'humidité relative de l'air ne dépasse pas 50 % à +40°C (des taux d'humidité supérieurs sont admissibles pour des températures plus basses).



D EN F


11. Technische Daten/Schutzgrade/Verlustleistung

11. Technical data/Degrees of protection/Heat loss

11. Caractéristiques techniques / indices de protection / puissance dissipée

Belastung [N] Load [N] Charge [N]		Best.-Nr. Model No. Référence
	2683.600	2685.600
	2684.600	2686.600
Deckel/Lid/Couvercle	1 x 150 N stat.	1 x 150 N stat.
Tür(en)/Door(s)/Porte(s)	1 x 200 N stat. 1 x 130 N stat.	links/left/à gauche rechts/right/à droite 1 x 200 N stat.
Montageplatte/Mounting plate/Plaque de montage	1 x 1500 N stat.	1 x 1750 N stat.

Breite mm Width mm Largeur mm	Höhe mm Height mm Hauteur mm	Tiefe (unten) mm Depth (bottom) mm Profondeur (en bas) mm	Tiefe (oben) mm Depth (top) mm Profondeur (en haut) mm	Best.-Nr. Model No. Référence
600	960	400	480	2683.600
800	960	400	480	2684.600
1000	960	400	480	2685.600
1200	960	400	480	2686.600




Qs [W] IP 1) IK 2) UL 3)

Best.-Nr. Model No. Référence	Qs [W] ($\Delta T = 20\text{ K}$)	IP	IK	UL Type rating Indice
2683.600	227	55	10	12
2684.600	277	55	10	12
2685.600	328	55	10	12
2686.600	378	55	10	12

1) Nach/according to/selon DIN EN 60 529

2) Nach/according to/selon IEC 62 262

3) Nach/according to/selon UL 50e



D EN F

12. Ersatzteile 12. Spare parts 12. Pièces détachées

D


Eine aktuelle Übersicht finden Sie auf
www.ittal.de.

EN

A current overview is available at
www.ittal.com.

F

Un état actualisé est disponible sur le site
internet www.ittal.fr.




D EN F

13. Garantie 13. Warranty 13. Garantie

Es gelten die in den Verkaufs- und Lieferbedingungen der jeweiligen Rittal Vertriebs- und Tochtergesellschaften genannten Bedingungen.

The conditions named in the sales and delivery conditions of the associated Rittal agents and subsidiaries apply.

Les conditions générales de vente des représentations et filiales Rittal sont contractuelles.



D EN F

14. Kundendienstadressen 14. Customer service addresses 14. Coordonnées des services après-vente

Unsere 5 strategischen Service-HUBs in Deutschland, den USA, Brasilien, China und Indien dienen als zentrale Knotenpunkte für die jeweilige Region. Diese weltweite Vernetzung ermöglicht eine schnelle und effiziente Serviceabwicklung.

Our 5 strategic service hubs in Germany, the USA, Brazil, China and India serve as central nodes for the respective region. This worldwide network permits rapid and efficient processing of all service requests.

Nos 5 plateformes après-vente stratégiques en Allemagne, aux USA, au Brésil, en Chine et en Inde constituent les bases pour garantir un service après-vente mondial rapide et efficace en s'appuyant sur le réseau de toutes les filiales et agents Rittal à travers le monde.

**Headquarter Deutschland
Headquarters Germany
Siège en Allemagne**
RITTAL GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn
Phone +49(0)2772 505-1855
Fax +49(0)2772 505-1850
E-mail: service@ittal.de

**Service-HUB USA
Service HUB USA
Plateforme de service aux États-Unis**
RITTAL Corporation
801 State Route 55 Dock 25
Urbana, OH 43078
Phone +1 800 477 4000, option 3
E-mail: service@ittal.us
www.ittal-corp.com

**Service-HUB Brasilien
Service HUB Brazil
Plateforme de service au Brésil**
RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda.
Av. Cândido Portinari, 1174
Vila Jaguara
05114-001 São Paulo - SP
Phone +55 (11) 3622 2361
Fax +55 (11) 3622 2399
E-mail: service@ittal.com.br

**Service-HUB China
Service HUB China
Plateforme de service en Chine**
RITTAL Electro-Mechanical Technology Co. Ltd.
No. 1658, Minyi Road
Songjiang District
Shanghai, 201612
Phone +86 21 5115 7799-213
Fax +86 21 5115 7788
E-mail: service@ittal.cn

**Service-HUB Indien
Service HUB India
Plateforme de service en Inde**
RITTAL India Pvt. Ltd.
Nos. 23 & 24, KIADB
Industrial Area Veerapura
Doddaballapur-561 203
Bengaluru District
Phone +91 (80) 22890792
Fax +91 (80) 7623 343
E-mail: service@ittal-india.com

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

You can find the contact details of all
Rittal companies throughout the world here.



www.ittal.com/contact

D-0000-00000690 Rev.00

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

