



No. RJ09009-459.R1

2015 年 11 月 2 日

お客様各位

横浜市港北区新横浜 2-5-11 金子第 1ビル 7 階
リタール株式会社


リタール製品 販売終了のお知らせ

拝啓 貴社益々、ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、下記の製品につきまして、下記の通り販売を終了いたしますので、ご了承を賜りたくお願い申し上げます。敬具

記

販売終了製品	凝縮水蒸発器 3301.560/570/580/590
販売終了実施日	2015 年 3 月 31 日以降 在庫が無くなり次第
販売終了理由	新製品（マルチ電圧対応）リリースに伴う製造終了
販売終了後の推奨製品	凝縮水蒸発器 3301.500/505

販売終了後の推奨製品一覧表

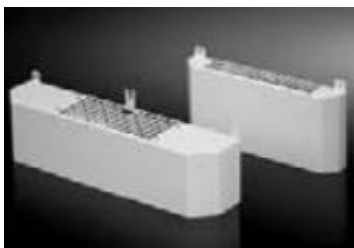
幅 mm	販売終了製品	蒸発能力	電圧	後継製品	蒸発能力	電圧
280	3301.560	2.4 l/d	230 V	3301.500	230V 3.5 l/d 115V 3.0 l/d	115 ~ 230 V
	3301.580		115 V			
400	3301.570	4.2 l/d	230 V	3301.505	230V 3.5 l/d 115V 3.0 l/d	115 ~ 230 V
	3301.590		115 V			
製品 イメージ						

寸法情報

3301.560/580

終了品

50 mmは、最小値となります。クーラー表面
取付けされる場合は、排水ホースの折
れ、クーラー下面への再結露防止のた
め、150~200 mm離す事を推奨します。

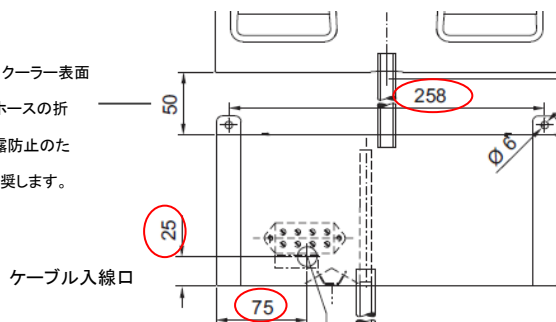


3301.610

排水用ホース(内径φ10mm)

幅 mm	高さ mm	奥行き mm
280	125	42

3301.500

後継品

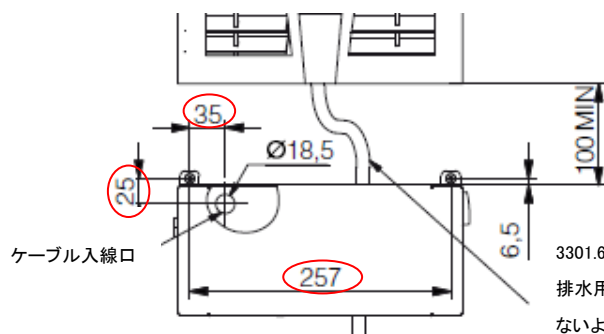

3301.610


排水用ホース(内径φ10mm)を折れ曲がりがないように必要な長さで取り付け

幅 mm	高さ mm	奥行き mm
280	129	105

3301.570/590

終了品

60 mmは、最小値となります。クーラー
表面取付けされる場合は、排水ホース
の折れ、クーラー下面への再結露防
止のため、150~200 mm離す事を推奨
します。

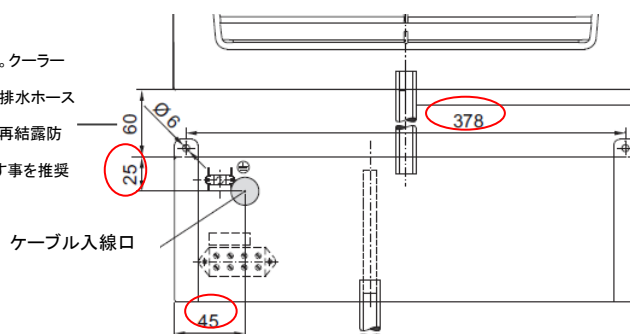


3301.612

排水用ホース(内径φ12mm)

幅 mm	高さ mm	奥行き mm
280	129	105

3301.505

後継品

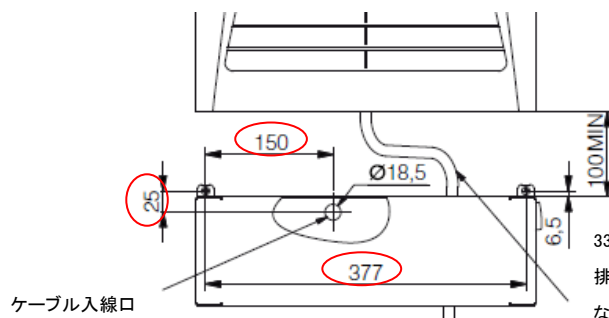

3301.612

排水用ホース(内径φ12mm)を折れ曲がりがないように必要な長さで取り付け

幅 mm	高さ mm	奥行き mm
400	129	105

ご不明の点につきましては、フリーダイヤル 0120-998-631 までお問い合わせください。