
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

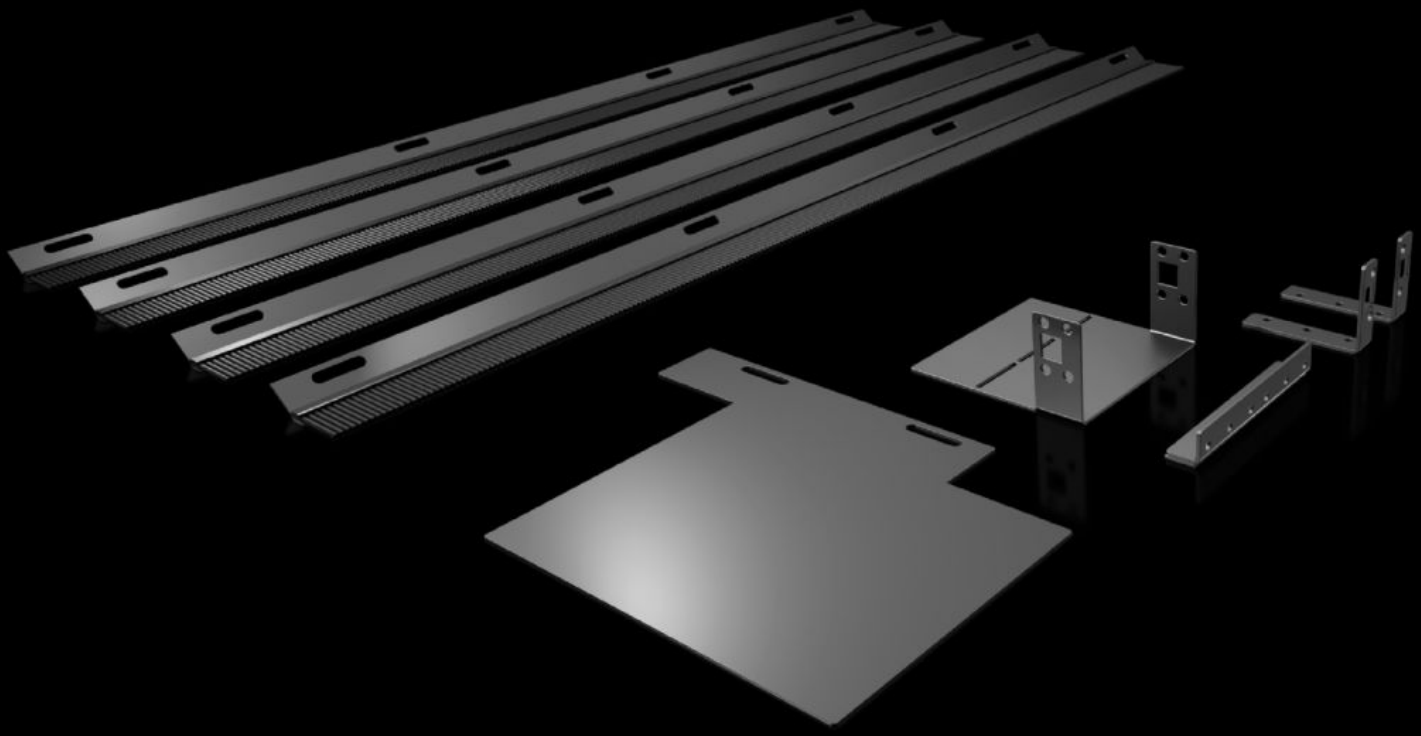

SK 3313.612
Børstelistesæt

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3313.612 - Børstelistesæt til LCU CW

Til adskillelse af kolde/varme zoner i et VX it-netværks-/serverrack med integreret LCU CW.

Funktioner

Best.nr.	SK 3313.612
Fordele	Til målrettet forøgelse af energieffektiviteten af klimastyringen Lodrette børstelister til afskotning af åbningerne på den skabsside, hvor LCU CW er indbygget
Anvendelsesområder	Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab med integreret LCU CW
Materiale	Stålplade Børsteliste: Plast, UL 94-HB
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	4 børstelister 4 vinkler 1 forbindelsesstykke Inkl. montagematerialer Leveringsomfanget indeholder kun materialet til den skabsside, hvor LCU CW er installeret
Montageanvisning	De to børstelister, der indsættes mellem LCU CW og sidepanelet, skal afkortes
Passer til	Bredde: = 800 mm Højde: = 2.000 mm = 2.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,9 kg
Bruttovægt	2,075 kg
Toldtarifnummer	96035000
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322

© Rittal 2026

Funktioner

Produktbeskrivelse	SK børstelistesæt til LCU CW, passer til bredden 800 mm og højden 2000/2200 mm