


# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.

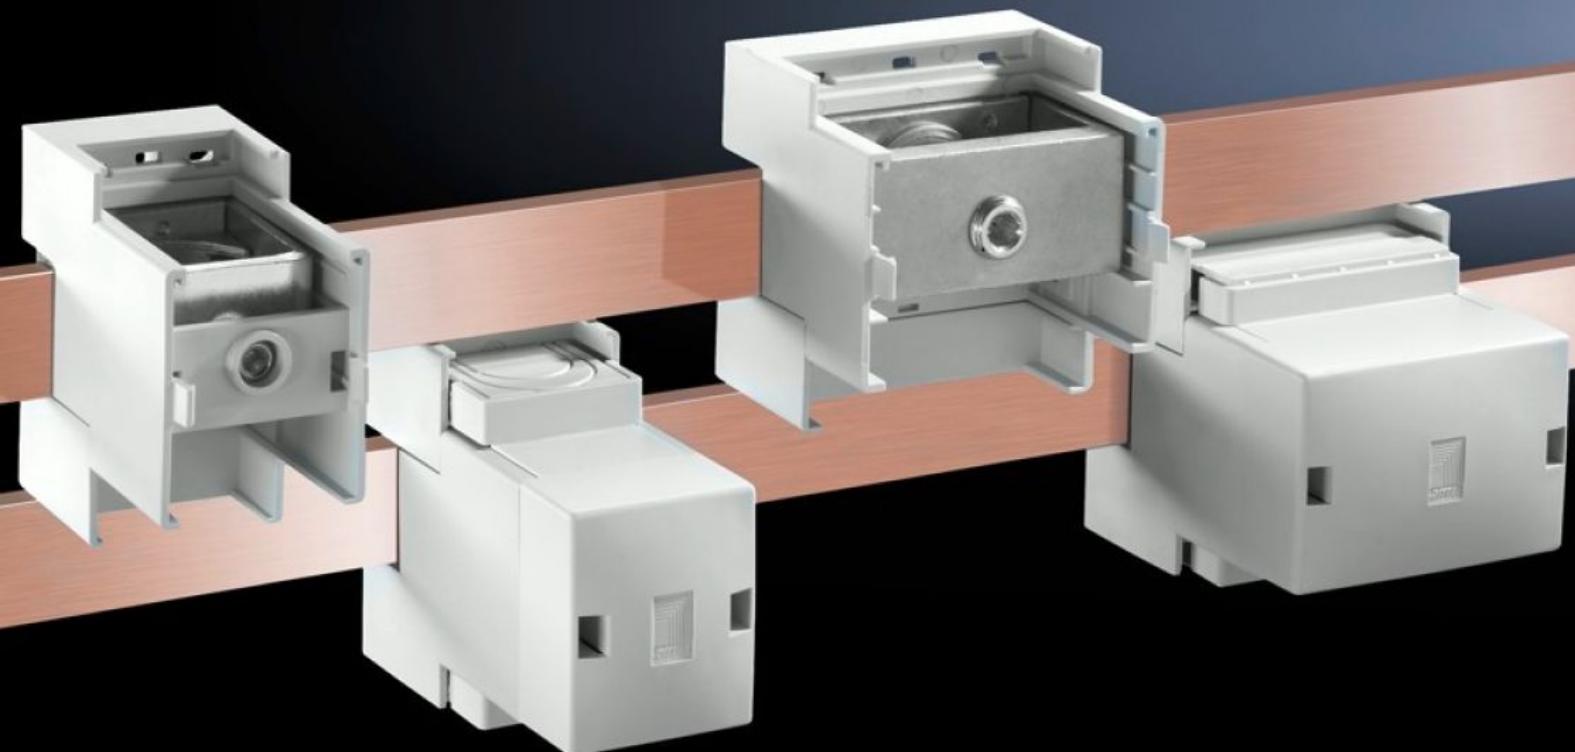

## SV 9342.311

## 연결 블록

상태: 2026. 1. 28 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.311 - 연결 블록

적층 구리바와 원형 도체 연결용 12 x 5부터 30 x 10mm까지 버스바 및 PLS 800/1600에 적합.

## 특징

주문 번호	SV 9342.311
제품 설명	12 x 5부터 30 x 10 까지 버스바 및 PLS 800/1600에 적합.
재료	천공 섹션: 폴리아미드 커버: ABS UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
제공 범위	커버가 있는 터미널 3개
적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 5mm(폭 x 높이)	33 x 26 mm
적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 10mm(폭 x 높이)	33 x 22 mm
케이블 출력부	상단/하단
정격 전류최대	800 A
전기 사양 UL(SCCR)	65kA - 480V, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 800A, JDDZ/7
참고 사항	과전압 카테고리 III의 경우 1000V(AC)의 정격 작동 전압에 도달함. 2극 버스바 시스템(SV 9340.040)에 터미널을 사용한 경우 PE-버스바에 연결하기 위해 터미널을 180° 회전시켜야 합니다.
치수	폭: 50 mm 높이: 88 mm

## 특징

원형 도체의 연결, 종단 폐를이 있는 극 95 - 185 mm<sup>2</sup>

세 와이어

원형 도체의 연결, 멀티 와이어 95 - 300 mm<sup>2</sup>

포장 단위 3 개

순 중량 1.227

총 무게 1.431

구리 함량(kg/개) 0.096

관세 번호 85369095

EAN 4028177625259

ETIM 9 EC002270

ECLASS 8.0 27400613

## 승인

승인 ABS  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

설명 적합성 인증  
적합성 인증 UK